


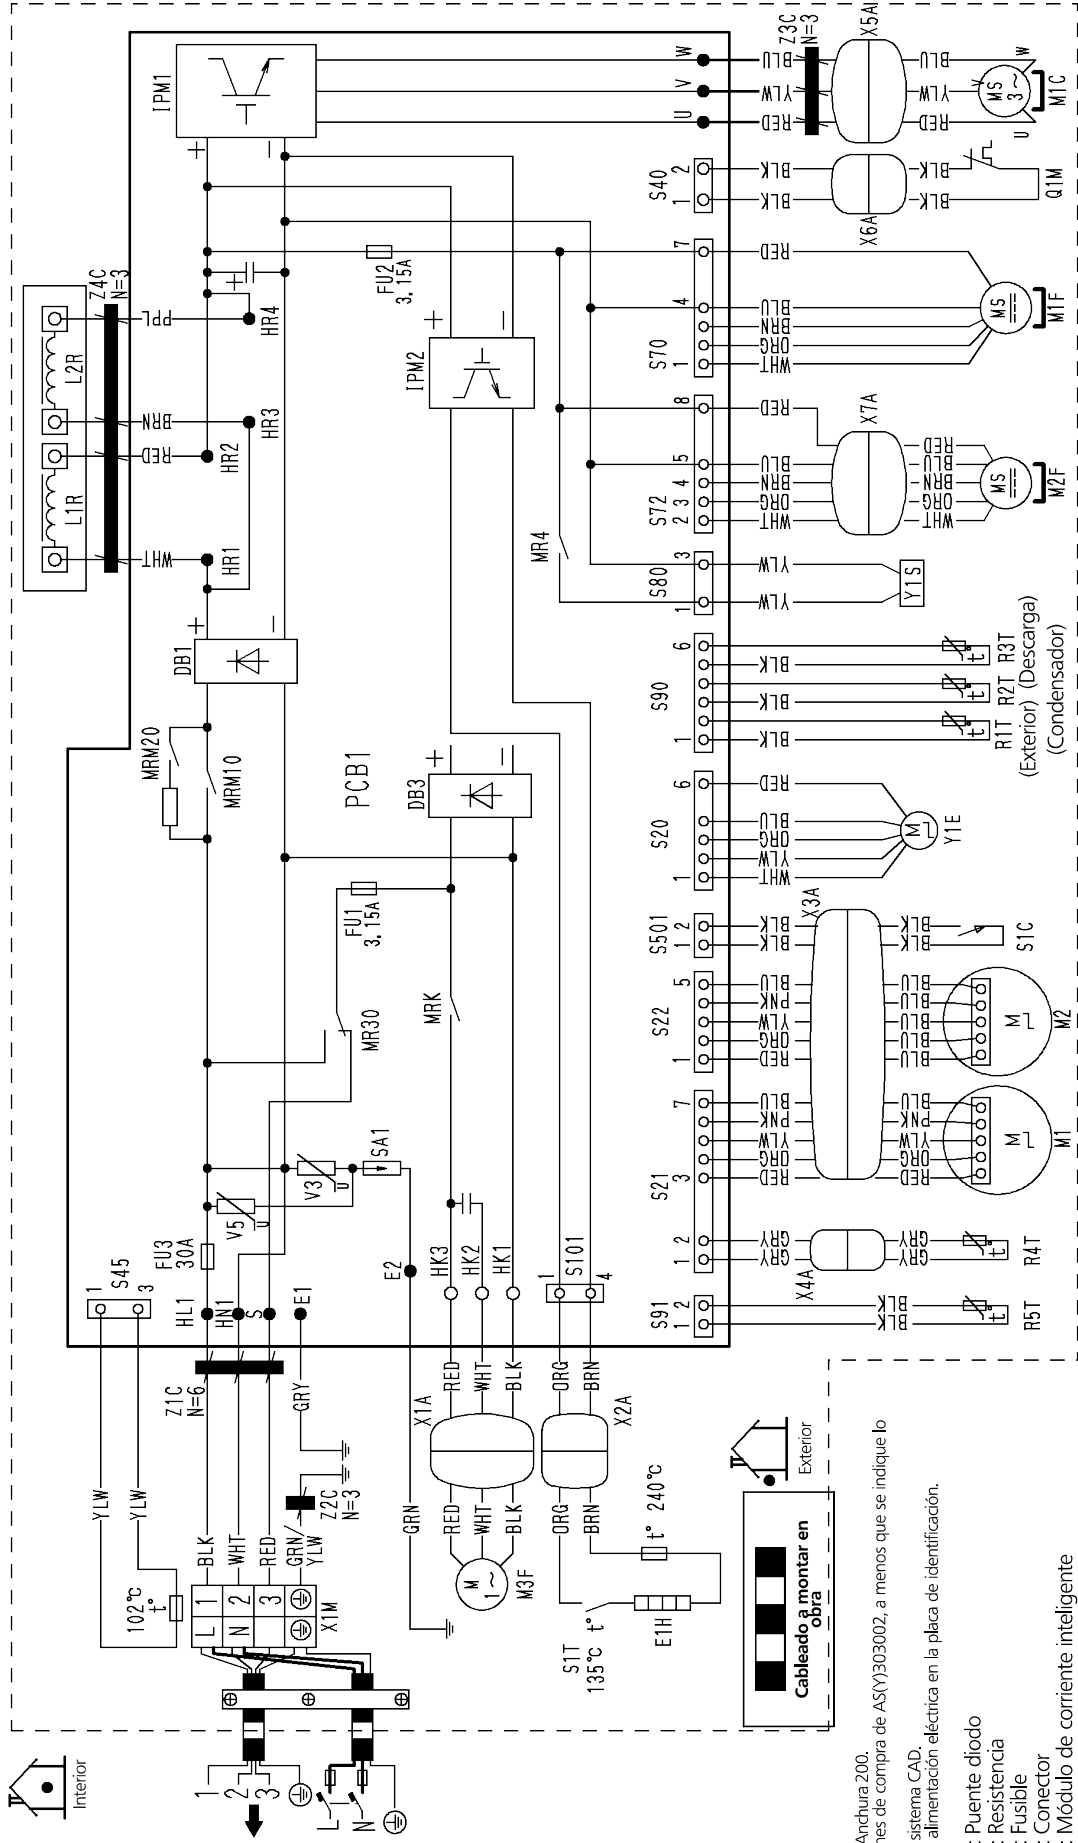

Notas
 1. Tamaño: Longitud 145 X Anchura 200.
 2. Consulte las especificaciones de compra de AS(Y)303002, a menos que se indique lo contrario.
 3. Este dibujo se realizó con sistema CAD.
 4. Consulte los requisitos de alimentación eléctrica en la placa de identificación.

- DB1,DB3 : Puente diodo
 E1H : Resistencia
 FU1,FU2,FU3 : Fusible
 HK1,HK2,HK3 : Conector
 IPM1,IPM2 : Módulo de corriente inteligente
 L : Con corriente
 L1R,L2R : Reactor
 MRK,MR4,MRM10,MRM20 : Relé magnético
 M1 : Motor del rotor de humidificación
 M2 : Motor del amortiguador
 M1C : Motor del compresor
 M1F : Motor del ventilador
 M2F : Motor del ventilador del humidificador
 M3F : Motor del ventilador higroscópico

- N : Neutro
 PCB1 : Tarjeta de circuitos impresos
 Q1M : Protección contra sobrecarga
 R1T,R2T,R3T : Termistor
 R4T : Termistor de humidificación
 R5T : Termistor la tubería del líquido
 SA1 : Disipador de sobretensión
 S1C : Interruptor limitador.
 S1T : Termostato
 V3,V5 : Varistor
 X1A,X2A,X3A : Conector
 X4A,X5A,X6A,X7A : Regleta de terminales
 X1M : Batería de la válvula de expansión electrónica
 Y1E : Batería de la válvula solenoide de inversión
 Y1S : Núcleo de ferrita
 Z1C,Z2C,Z3C,Z4C : Toma de tierra de protección