


# FXFQ80-125A con panel estándar

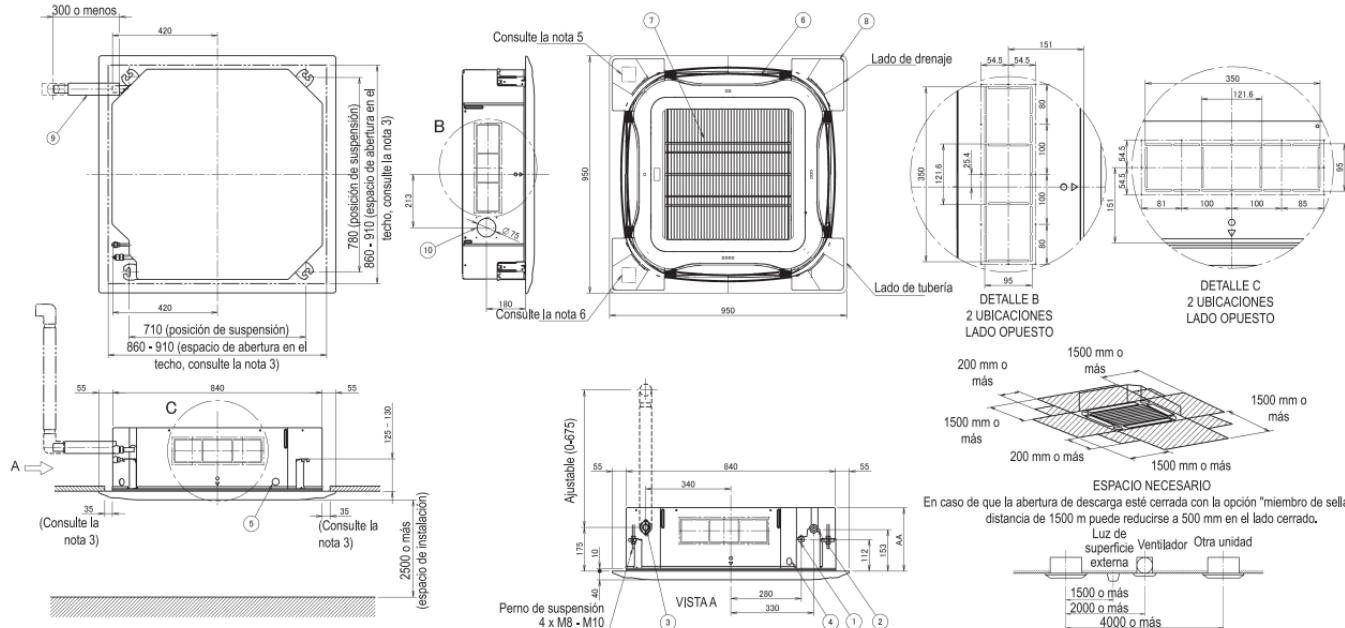

## NOTA

- Ubicación de las placas de identificación
  - Cuerpo de la unidad: en la tapa de la caja de control
  - Panel decorativo: en el bastidor del panel en el lado de la tubería debajo de la cubierta de esquina
- Cuando instale un accesorio opcional, remítase al gráfico de la instalación.
  - Para el kit de entrada de aire fresco es necesaria una compuerta de inspección
- Asegúrese de que el espacio entre el techo y la unidad de cassette no es superior a 35 mm. Abertura máx. de techo: 910 mm
- Cuando las condiciones sobrepasen 30°C y 80% de humedad relativa en el techo o si el aire nuevo se dirige hacia el techo, se necesitará un aislante adicional (de un grosor mínimo de 10 mm de espuma de polietileno)
- En caso de utilizar un kit de sensor, esta posición será un sensor, consulte la ilustración del kit del sensor para obtener más detalles
- En caso de utilizar un control por infrarrojos, esta posición será el receptor, consulte la ilustración del control por infrarrojos para obtener más detalles

Elemento	Nombre
1	Conexión del tubo de líquido
2	Conexión del tubo de gas
3	Conexión del tubo de drenaje
4	Orificio de entrada de alimentación eléctrica
5	Orificio de entrada del cableado de transmisión
6	Abertura de descarga de aire
7	Rejilla de aspiración de aire
8	Cubierta decorativa de esquina
9	Tubo de drenaje
10	Orificio ciego

	Modelo
256	FCQG100-140FVEB, FXFQ80-100AVEB
298	FCQHG71-140FVEB, FXFQ125AVEB

3D077130E