


FXHA-A

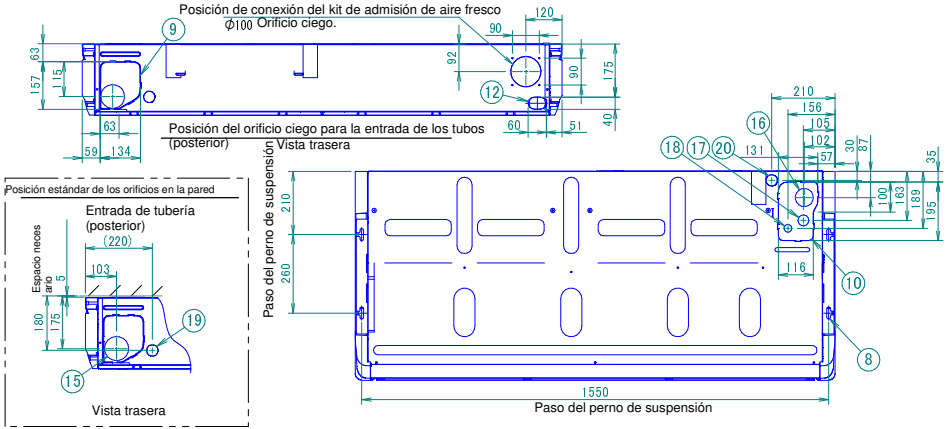

Número	Nombre	Descripción
1	Rejilla de descarga de aire	
2	Rejilla de succión de aire	
3	Filtro de aire	
4	Conexión de la tubería de gas Ø15,9 abocardada	
5	Conexión de la tubería de líquido Ø9,5 abocardada	
6	Conexión de la tubería de drenaje	VP20
7	Bloque de terminales con terminal de conexión a tierra Situado en el interior de la unidad	M4
8	Soporte metálico	
9	Posición de orificio ciego	Parte posterior
10	Posición de orificio ciego	Superior
11	Entrada de tubería (derecha)	Orificio ciego.
12	Entrada de tubería de drenaje (posterior izquierda)	Orificio ciego.
13	Entrada de tubería de drenaje (izquierda)	Orificio ciego.
14	Entrada de tubería de drenaje (derecha)	Orificio ciego.
15	Posición estándar de los orificios en la pared Entrada de tubería (posterior)	∅100
16	Entrada de tubería de drenaje (superior)	∅60
17	Entrada de tubería de gas (superior)	∅36
18	Entrada de tubería de líquido (superior)	∅26
19	Cableado de alimentación y entrada de cableado de control (posterior)	∅29
20	Cableado de alimentación y entrada de cableado de control (superior)	∅29

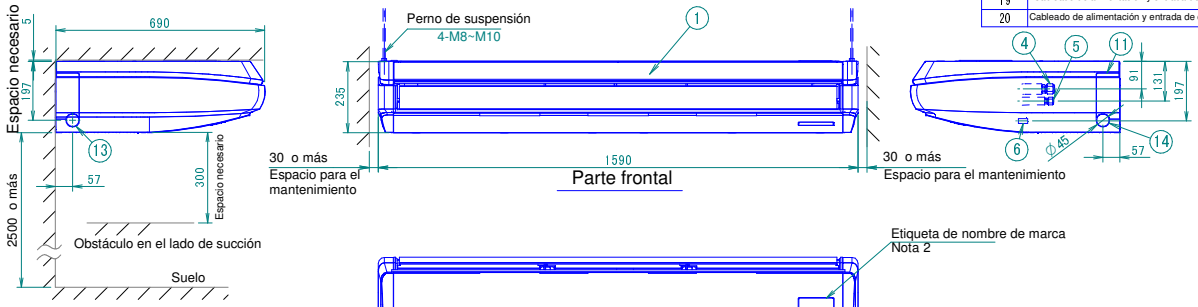

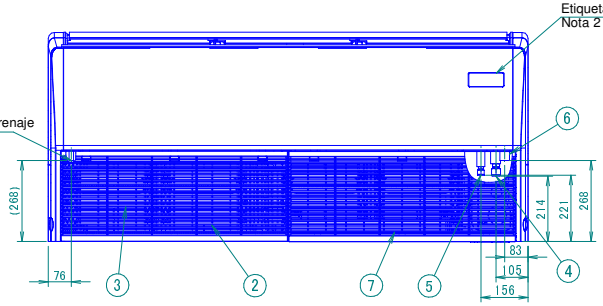

Notas

1) Ubicación de la placa de especificaciones
Parte inferior del alojamiento del ventilador en la rejilla de succión

2) Al instalar un controlador inalámbrico, habrá un receptor en esta ubicaci ón. Para obtener más información, consulte el dibujo del controlador inal ámbrico.

3) No coloque objetos debajo de la unidad interior. En situaciones de humedad elevada (>80%), salidas de drenaje atascadas o filtros d e aire sucios, puede producirse goteo de condensación.

3D106530B