

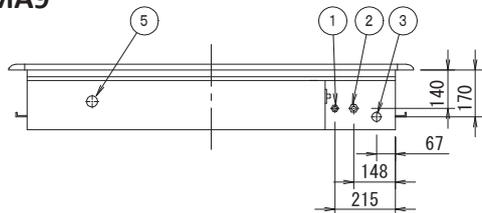
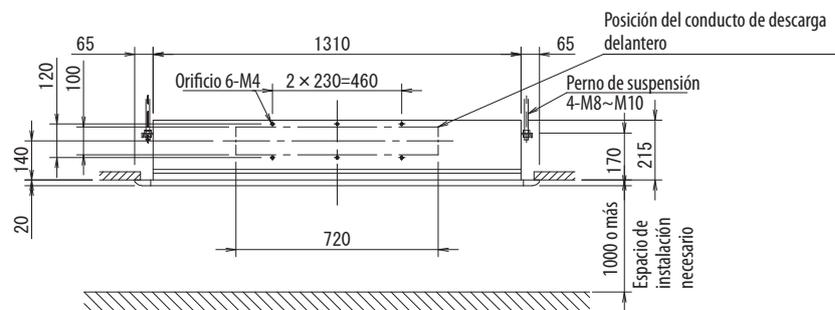
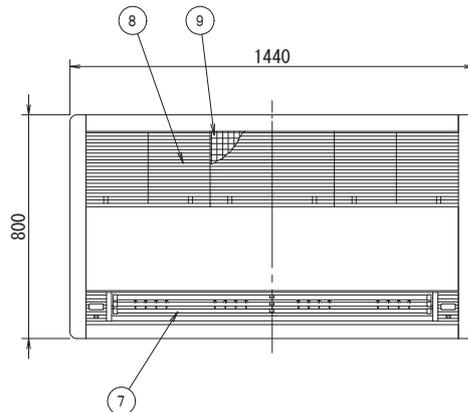


FXKQ63MA9

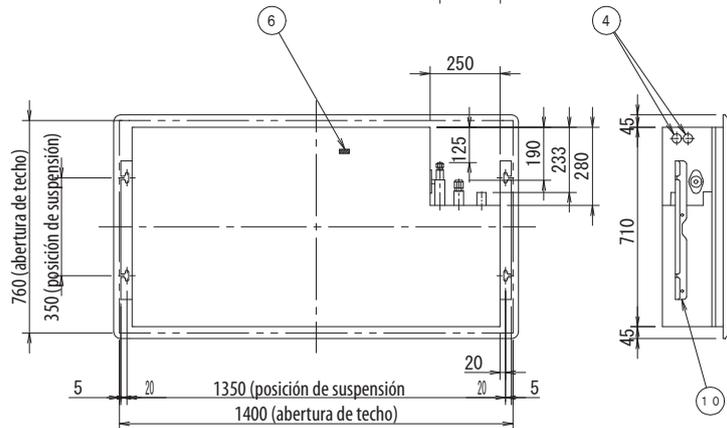

• Espacio de instalación necesario



NOTAS

- Ubicación de la placa de identificación de la unidad
 - Para cuerpo principal: Parte inferior de la carcasa del ventilador dentro de la rejilla de aspiración de aire.
 - Para el panel decorativo: Lado de la tapa de servicio dentro de la rejilla de aire de aspiración.
- Cuando instale un accesorio opcional, remítase al gráfico de la instalación.

Número	Nombre	Descripción
1	Conexión del tubo de líquido	Conexión abocardada de \varnothing 9,5
2	Conexión del tubo de gas	Conexión abocardada de \varnothing 15,9
3	Conexión del tubo de drenaje	VP25 (D.E. Ø32)
4	Admisión de cableado	
5	Conexión de cableado entre unidades	
6	Terminal de conexión a tierra	Caja de interruptores interior (M4)
7	Descarga	
8	Rejilla de aspiración de aire	
9	Filtro de larga duración	
10	Perno de suspensión	

3D038841A