
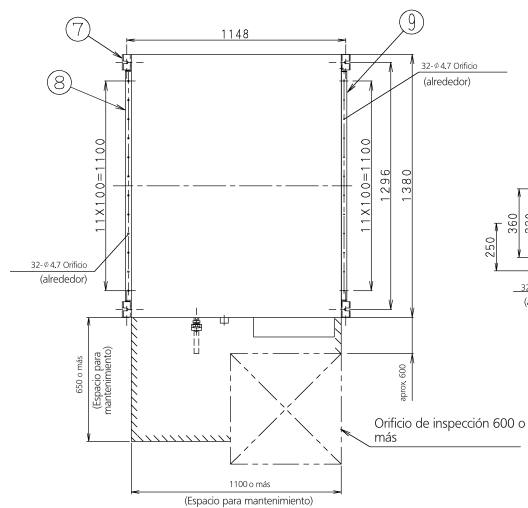
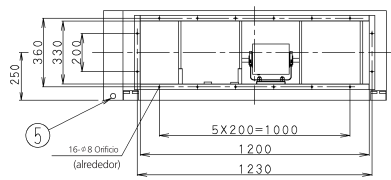


Vista A

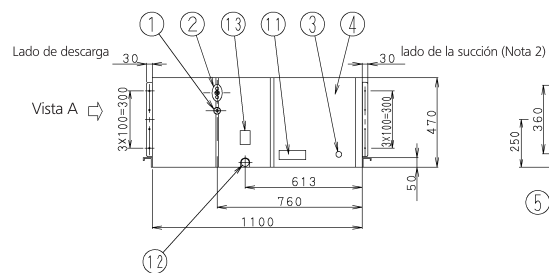

Tamaño de la tubería (A suministrar en obra)

| Unidad interior | Lado del gas                     | Lado del líquido |
|-----------------|----------------------------------|------------------|
| FXMQ200MB       | $\phi$ 19,1 Tubería suministrada | $\phi$ 9,5       |
| FXMQ250MB       | $\phi$ 22,2 Tubería suministrada | $\phi$ 9,5       |

Nota  
1. Posición de la placa de identificación de la unidad: Superficie de la caja de control

|    |                                              |                                                                          |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Conexión del tubo de líquido                 | Conexión abocardada                                                      |
| 2  | Conexión del tubo de gas                     | Conexión de tubería auxiliar                                             |
| 3  | Terminal de tierra                           | M5 (Interior de la caja de interruptores)                                |
| 4  | caja de control                              |                                                                          |
| 5  | Conexión de cableado de suministro eléctrico |                                                                          |
| 6  | Conexión de cableado de transmisión          |                                                                          |
| 7  | gancho                                       | M10                                                                      |
| 8  | Brida de descarga                            |                                                                          |
| 9  | Brida de aspiración                          |                                                                          |
| 10 | Tubería suministrada                         | Soldadura                                                                |
| 11 | Placa de identificación                      |                                                                          |
| 12 | Conexión de la tubería de drenaje            | PS1B rosca interna<br>Diá mayor $\phi$ 33,349<br>Diá menor $\phi$ 30,391 |
| 13 | Conexión de suministro de agua               |                                                                          |