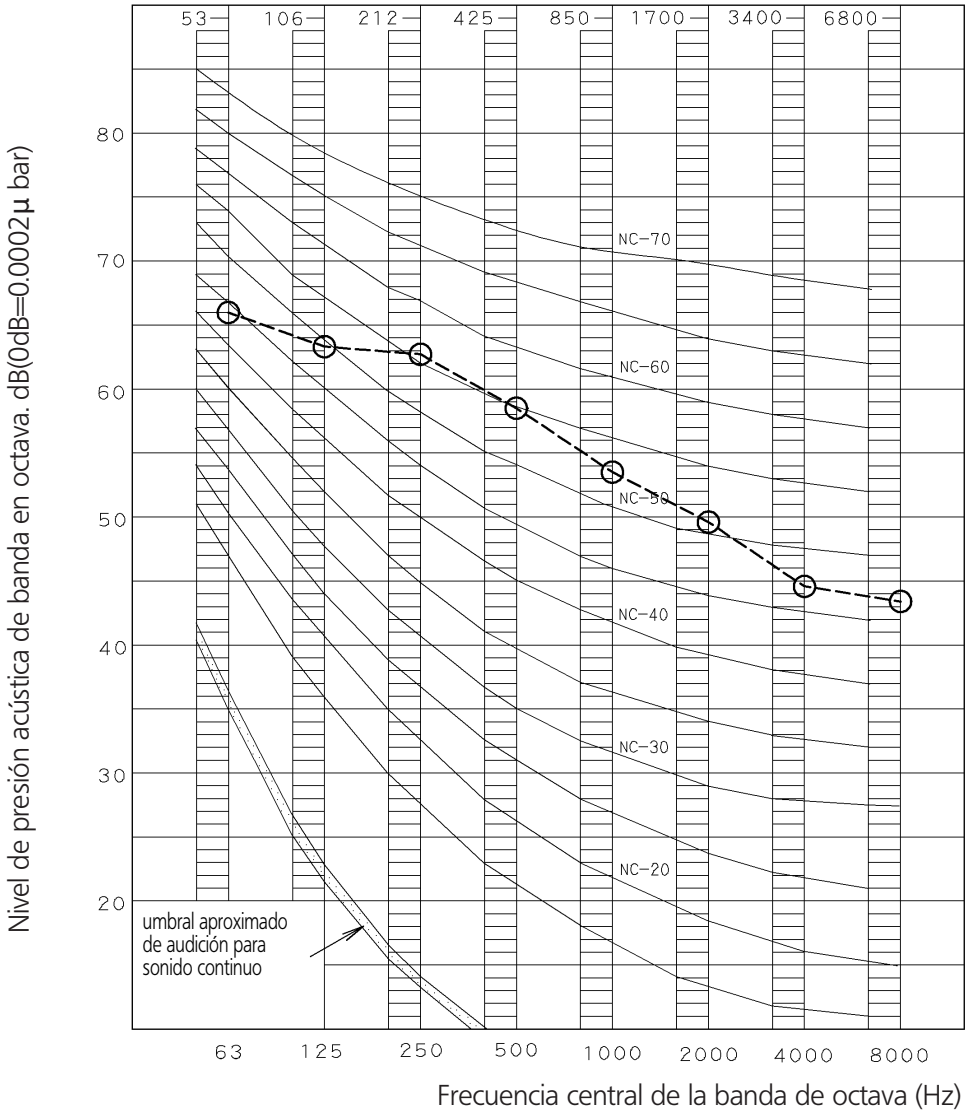



## NOTAS

1 Total (dB)
(B.G.N ya rectificado)

| Escala | 50Hz |
|---|---|
| A | 60 |
| C | 69 |

2 Condiciones de funcionamiento:
- Alimentación eléctrica: Y1: 380-415V 50Hz
- JIS estándar

Localización de medición: Cámara anecoica (valor de conversión)

3 El ruido de funcionamiento se mide en una cámara anecoica, si se mide en las condiciones de instalación reales, normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental y a la reflexión del sonido.

4 Situación del micrófono

