



OPERACIÓN DE LA BOMBA DE

CALOR

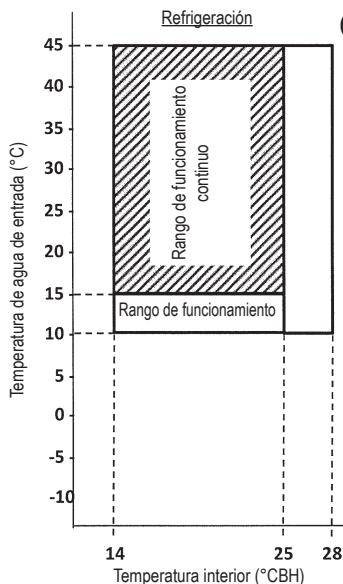

Calefacción

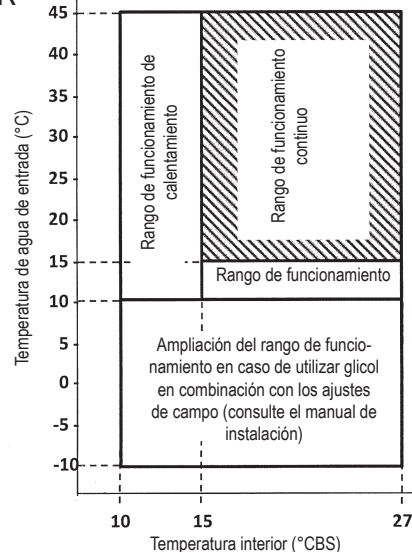

NOTAS

1. El rango de refrigeración se mantiene en cualquier caso
2. Esta cifra muestra el rango en el que se puede operar cuando el caudal de agua está comprendido entre 50~150 l/min.
3. Diseño en el siguiente rango de condición:
temperatura del agua: 20 ~ 35 °C
volumen de agua: 60 l/min o más
4. Cuando la carga de refrigeración es pequeña, es posible que se desactive el termostato para protegerlo contra la congelación
5. Mantenga la temperatura ambiente a 0~40°C y la humedad a un 80% de HR o menos.