


Tabel 5

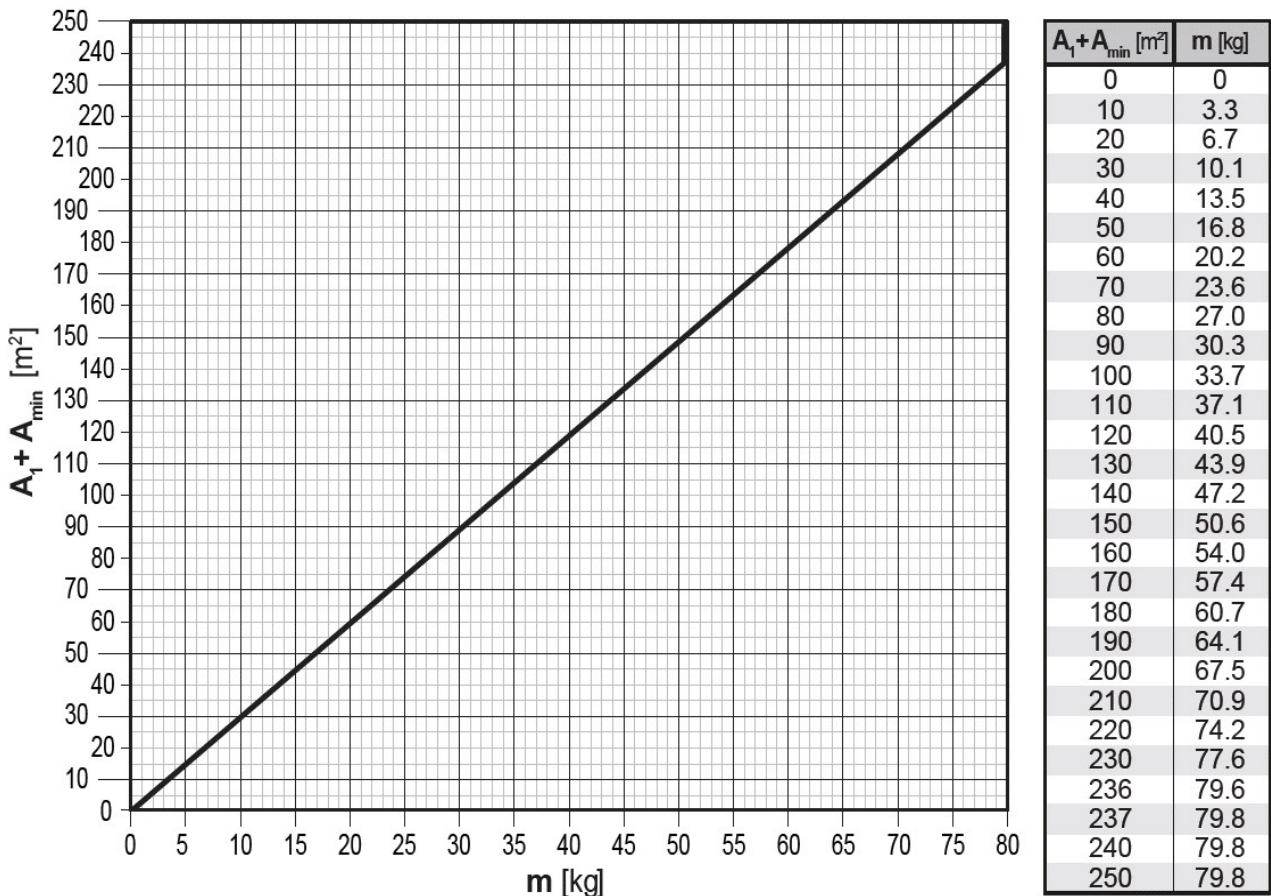

Stap 3

De totale hoeveelheid koelmiddel in het systeem moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de maximaal toegestane totale hoeveelheid koelmiddel.

Zo NIET, dan is natuurlijke ventilatie als veiligheidsmaatregel niet toegestaan.

Stap 4

Het tussenschot tussen twee kamers op dezelfde verdieping MOET voldoen aan een van de twee vereisten voor natuurlijke ventilatie.

Voor details, zie de handleiding van de BS-unit.

Geventileerde omkasting

In geventileerde omkastingen worden leidingen en een afvoerventilator geïnstalleerd als veiligheidsmaatregel.

Wanneer de R32-sensor in de BS-unit een koelmiddeltek detecteert, zal deze de veiligheidsmaatregelen in werking stellen.

Dit omvat:

- de demper van de unit openen om lucht binnen te laten en het koelmiddel af te voeren.
- het ventilatoruitgangssignaal activeren om een afvoerventilator in werking te stellen.
- weergave van een foutmelding op de afstandsbedieningen van de aangesloten binnenunits.