Instalación de la unidad interior

Diagrama de flujo (para CADA puerto de tubería de derivación de la unidad BS)

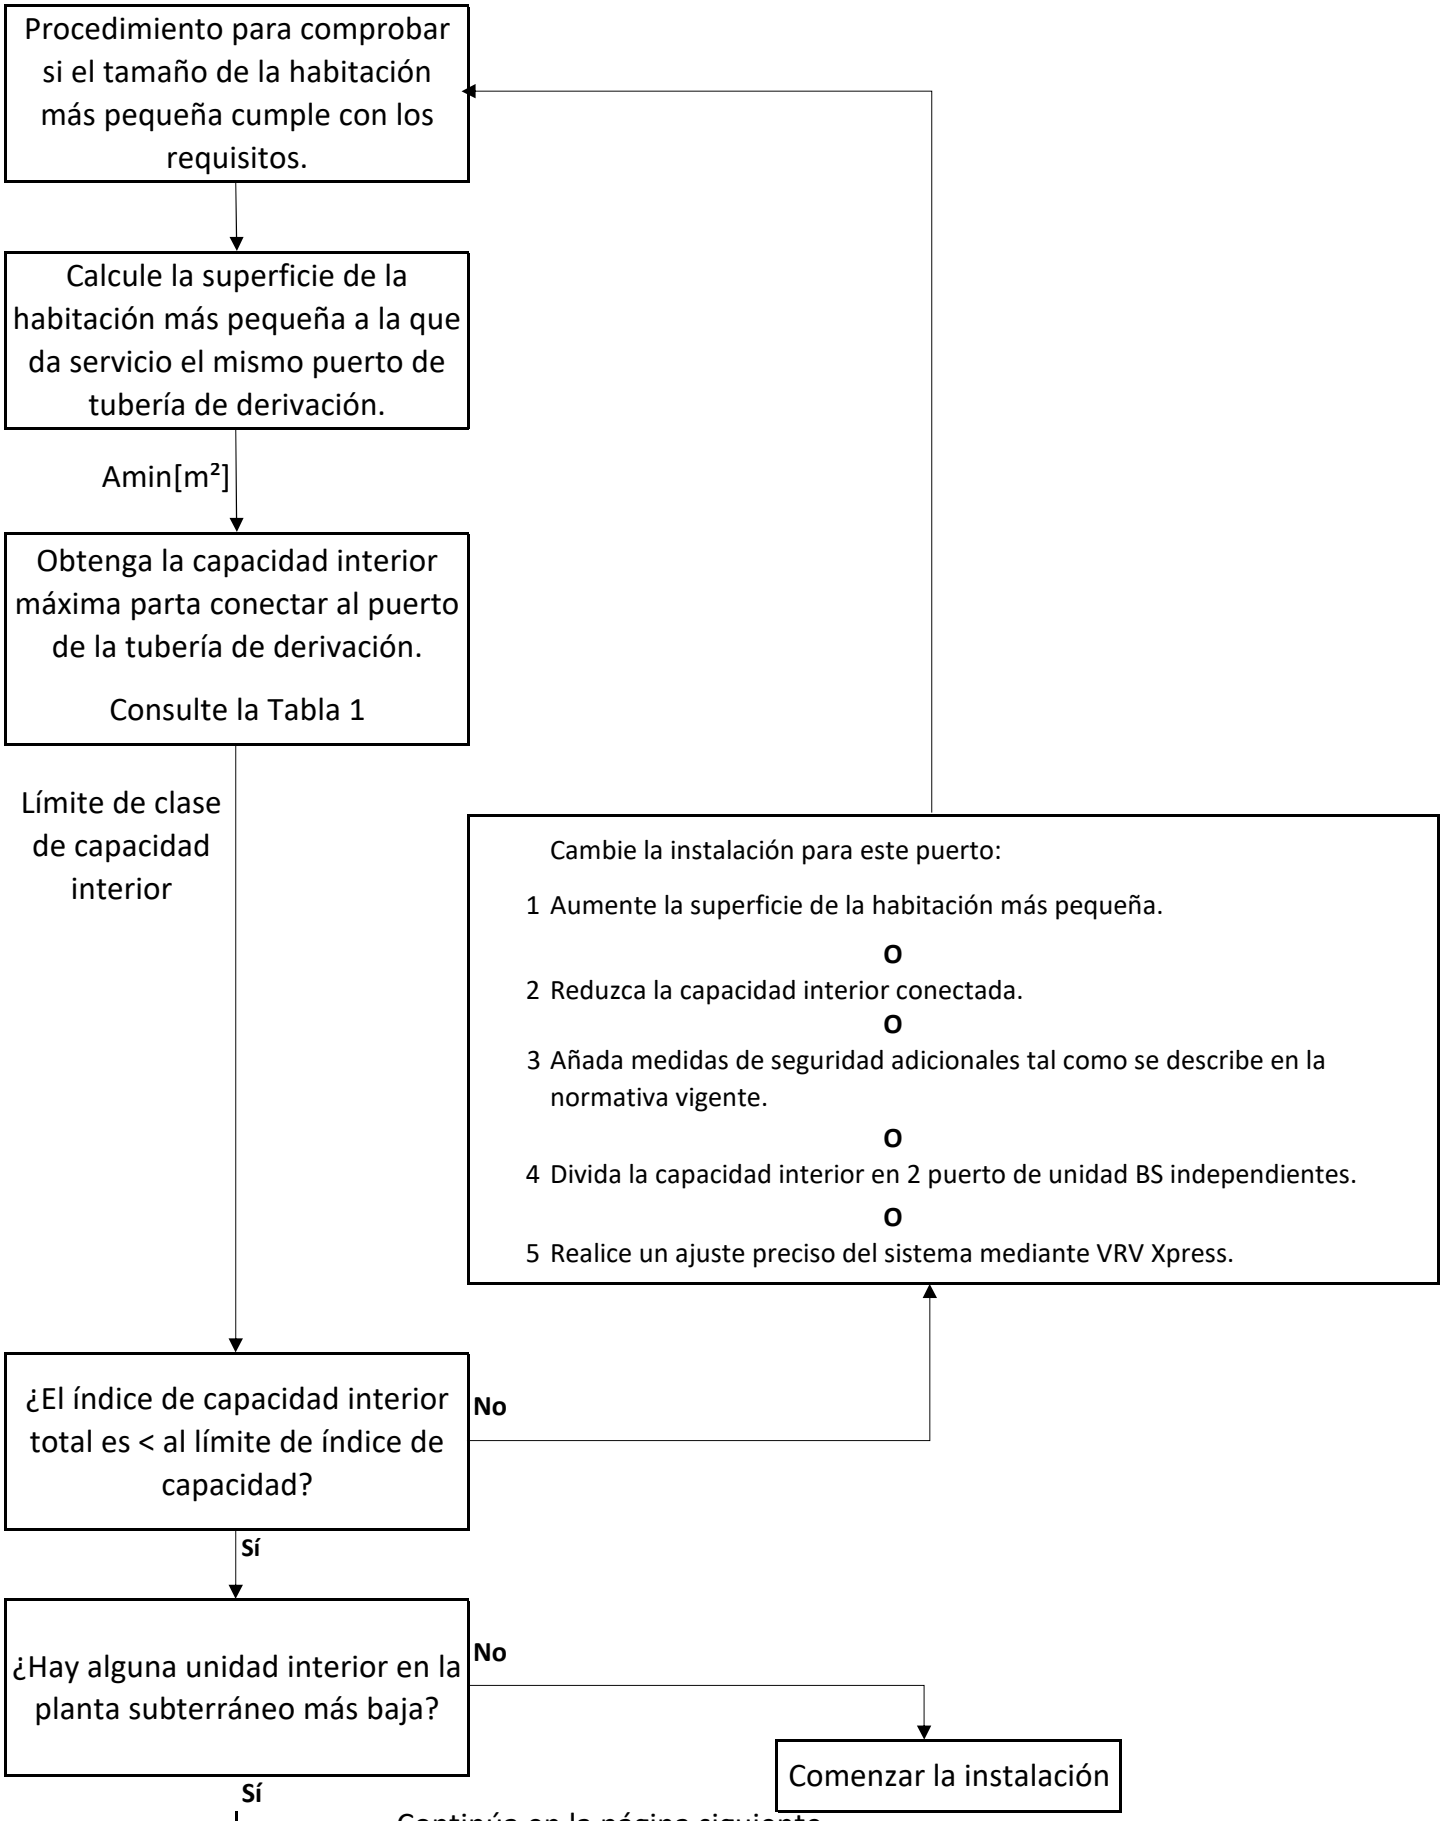

Continúa en la página siguiente