



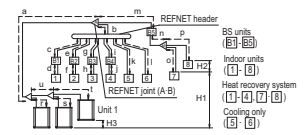



RWEYQ-T8


Sistema que solo consta de unidades interiores VRV DVRV DX

Configuración del sistema

Ramificación con junta Refnet		Ramificación con junta Refnet y colector Refnet	Ramificación con colector Refnet
Sistema de una sola unidad exterior			
			
Ejemplo 1.1		Ejemplo 1.2	Ejemplo 1.3
Sistema múltiple de unidades exteriores			
			
Ejemplo 2.1		Ejemplo 2.2	Ejemplo 2.3
1 Unidad interior ▲ Junta Refnet ○ Colector Refnet ◀ Kit de tubería de conexión para unidades exteriores múltiples			


Ejemplo de conexión en caso de sistema de recuperación de calor

Conexión a la unidad BS

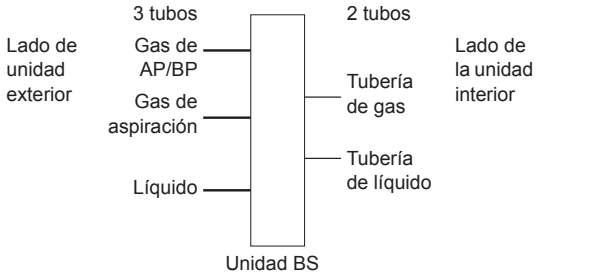

- Tubería entre la unidad exterior y la unidad BS: línea gruesa (3 tubos) _____
- Tubería entre la unidad BS y la unidad exterior: línea fina (2 tubos) _____

Ejemplo 3: con diseño múltiple exterior estándar



Longitud máxima permitida

- Entre unidades exteriores e interiores

Longitud de tubería real	120 m	<u>Ejemplo 1.1</u> unidad 8: a+b+c+d+e+s≤120 m <u>Ejemplo 2.1</u> unidad 8: a+b+c+d+e+s≤120 m	<u>Ejemplo 1.2</u> unidad 4: a+b+i+j≤120 m unidad 5: a+b+k≤120 m unidad 8: a+m+n+p≤120 m	<u>Ejemplo 1.3</u> unidad 8: a+o≤120 m unidad 4: a+h+i≤120 m
Longitud equivalente ⁽²⁾	140 m	—	—	—
Longitud de tubería total	300 m	<u>Ejemplo 1.1</u> a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r+s ≤300 m <u>Ejemplo 2.1</u> a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r+s ≤300 m	—	—

- Entre la ramificación exterior y la unidad exterior (solo en caso de >10 CV)

Longitud de tubería real	10 m	<u>Ejemplo 3</u> r, s, t≤10 m; u≤5 m
Longitud equivalente	13 m	—

Diferencia de altura máxima permitida

H1	≤50 m (40 m) (si la unidad exterior está colocada debajo de las unidades interiores)
H2	≤15 m
H3	≤2 m