
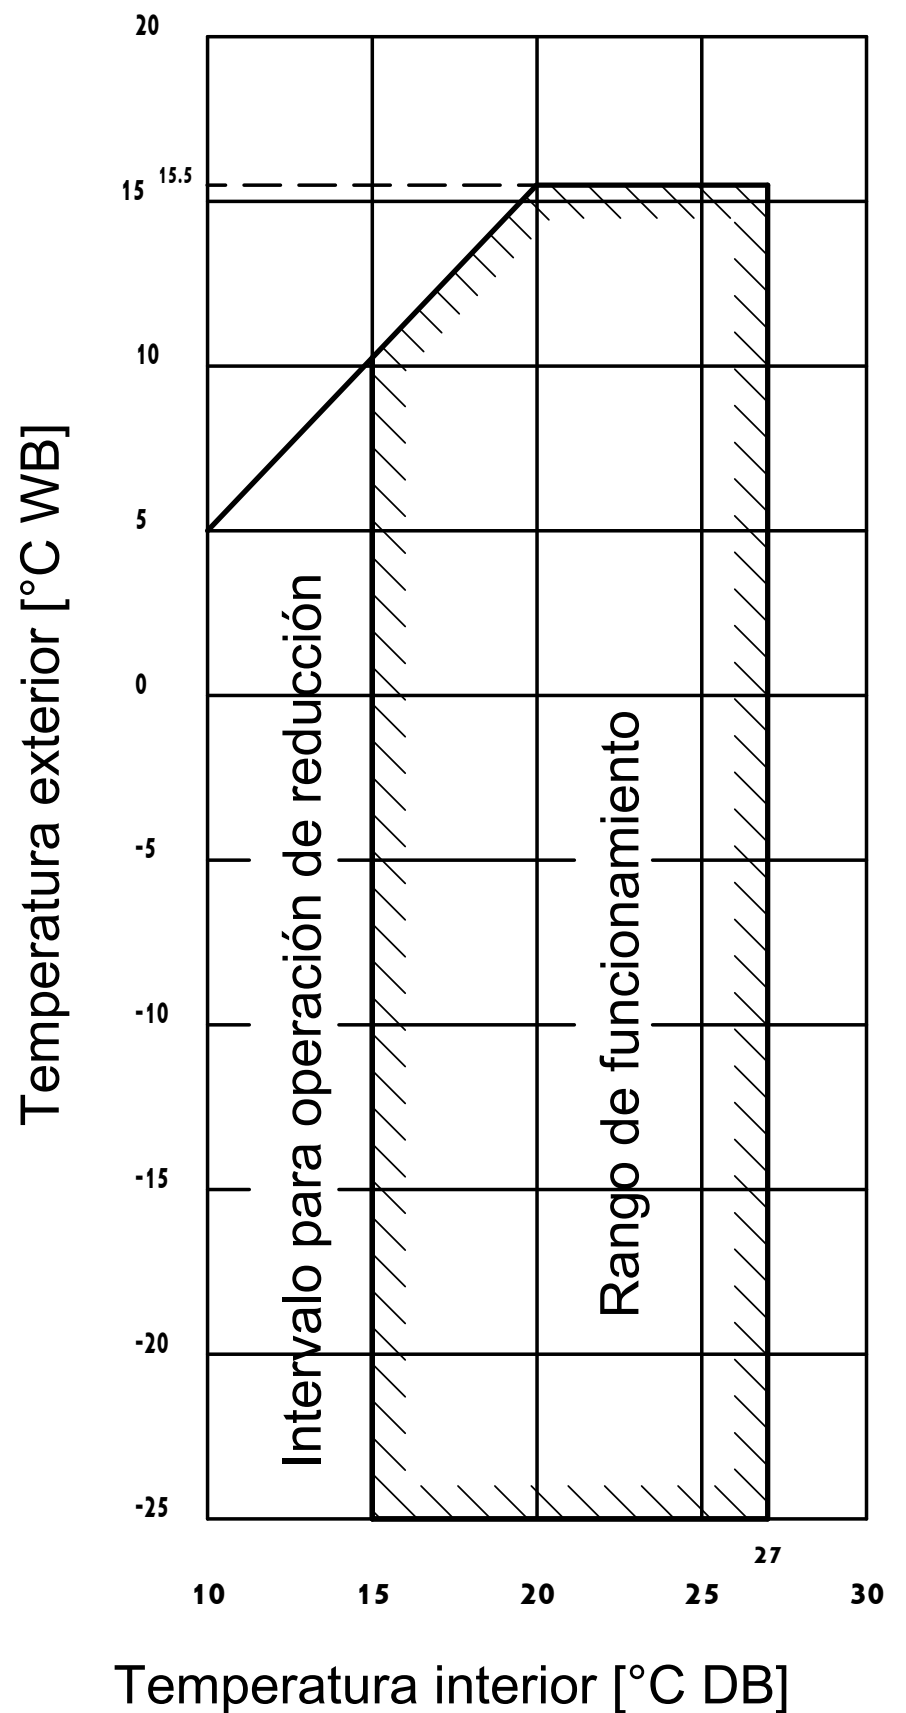


Calefacción

Refrigeración

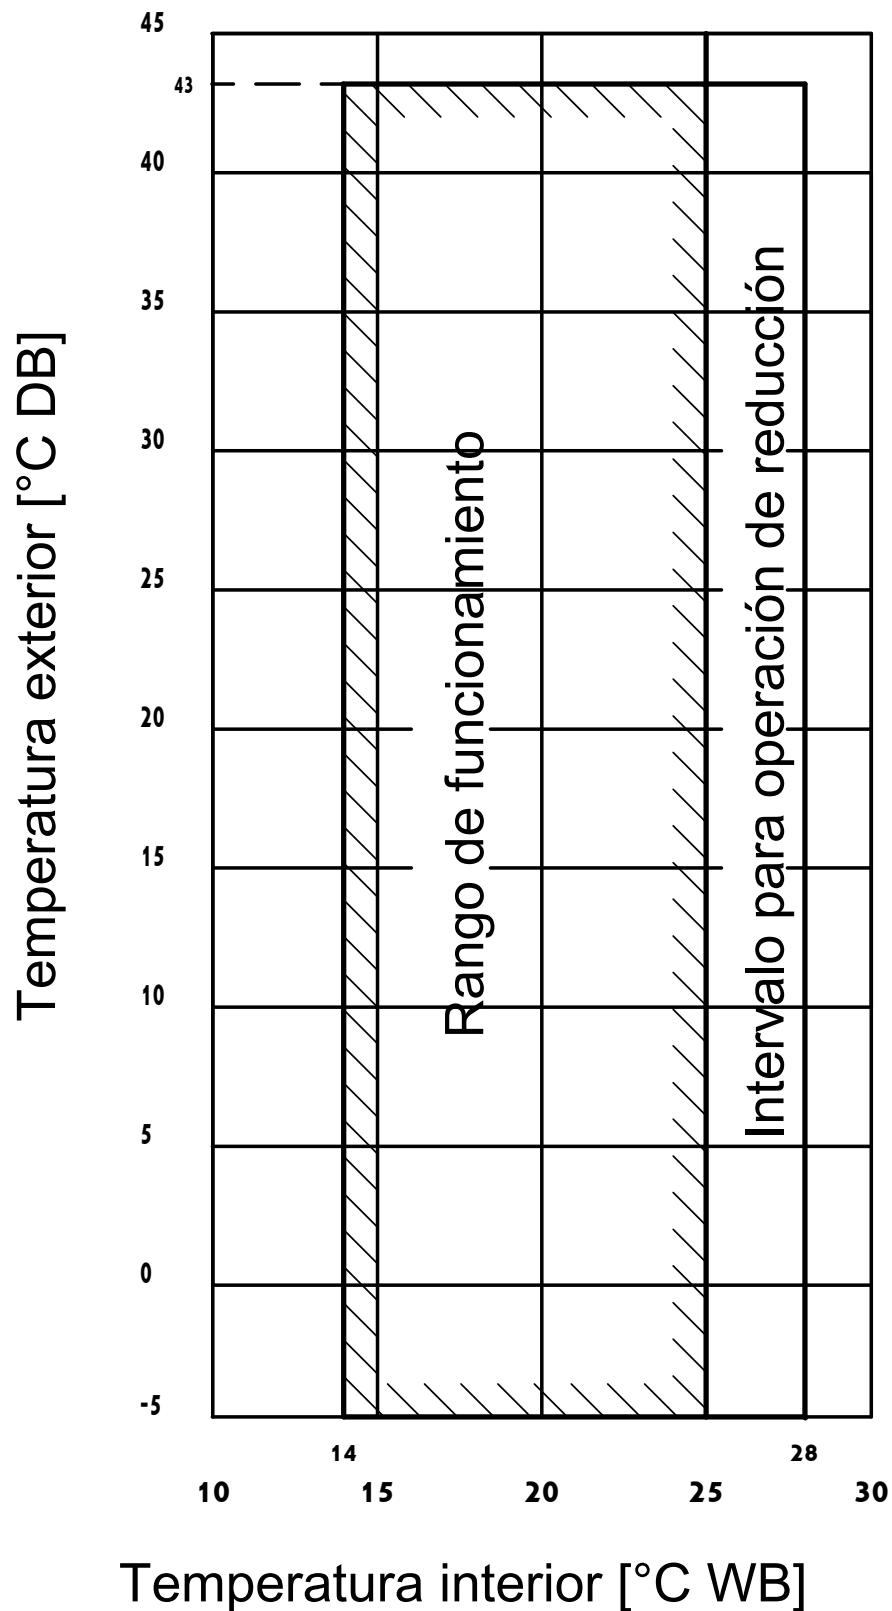

Notas

1. Estas cifras se basan en las siguientes condiciones de funcionamiento
Unidades interiores y ex
Loteriongresitud de tubería equivalente: 5m
Diferencia de nivel: 0m
2. En función de las condiciones de funcionamiento e instalación, la unidad interior puede activar el modo de congelación (anticongelamiento interior).
3. Para reducir la frecuencia del modo de congelación (anticongelamiento interior), se recomienda instalar la unidad exterior en lugares no expuestos al viento.
4. El rango de funcionamiento es válido si se utilizan unidades interiores de expansión directa. Si se utilizan otras unidades interiores, consulte la documentación de las unidades interiores correspondientes.