


VRV4

Bomba de calor

Restricciones de tubería 2/3

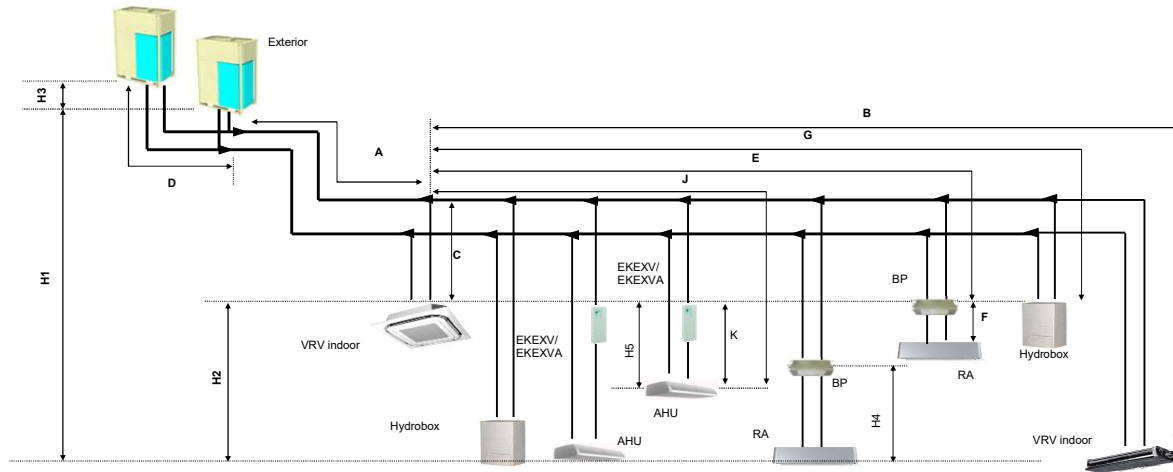

**Observación**

(1) Indicación esquemática

Las ilustraciones pueden no coincidir con el aspecto real de la unidad.

(2) Solo para ilustrar las limitaciones en la longitud de las tuberías.

No está permitido combinar diferentes tipos de unidad interior.

Consulte la tabla de combinaciones 3D079543 para obtener más información sobre las combinaciones permitidas.

		Longitud de la tubería permitida		Diferencia de altura máxima	
		BP a RA	EKE XV/ EKE XVA a AHU	BP a RA	EKE XV/ EKE XVA a AHU
		(F)	(K)	(H4)	(H5)
<b>Conexión RA</b>		2~15m	-	5m	-
<b>Conexión AHU</b>	Par	-	≤5m	-	5m
	Multi <sup>(1)</sup>	-	≤5m	-	5m
	Combinación <sup>(2)</sup>	-	≤5m	-	5m

**Observación**

(1) Múltiples unidades de climatización (AHU) (kits EKE XV + EKEQ) o (AHU) (kits EKE XVA + EKEACBVE).

(2) Combinación de unidades AHU y VRV DX indoor