
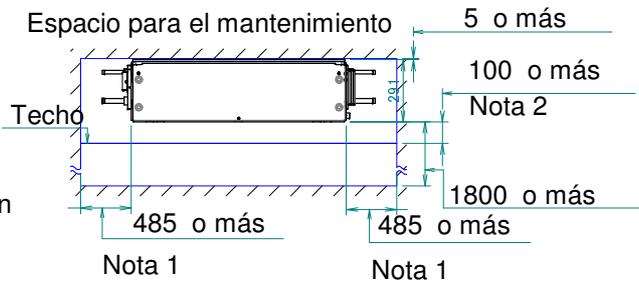


Paso del perno de suspensión
Paso del perno de suspensión

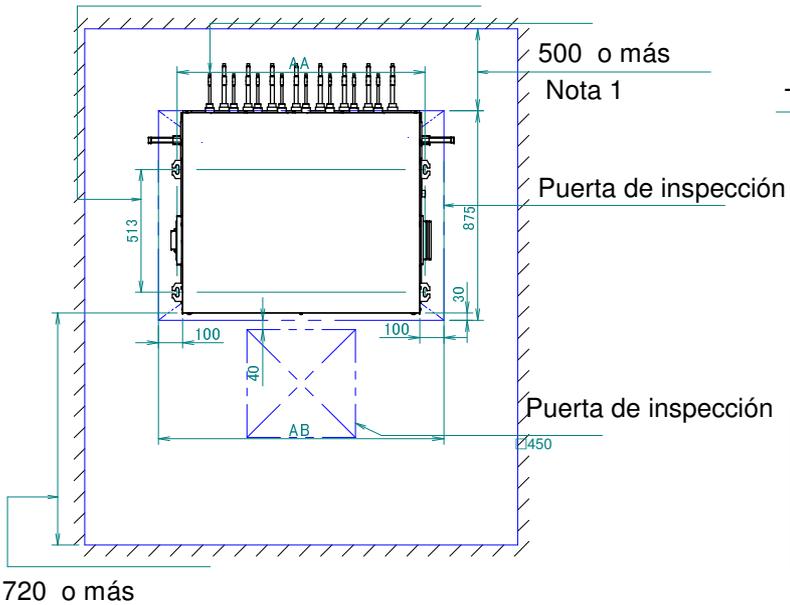

Modelo
SV1A25AJV1B
SV4A14AJV1B
SV6-8A14AJV1B

Notas

1. Deje suficiente espacio para la conexión de la tubería refrigerante.
2. Realice la instalación en un espacio con posibilidad de una inclinación descendiente de 1/100 o más.