

RXYN-B

Para la instalación de una sola unidad


Patrón 1

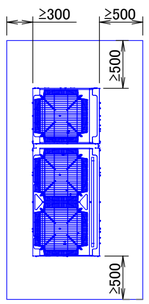


Patrón 2

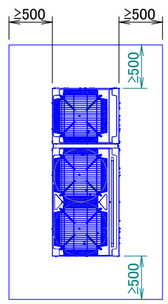

Patrón 3

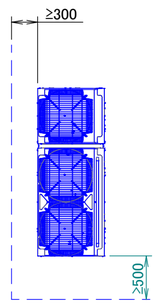


Para instalación en filas

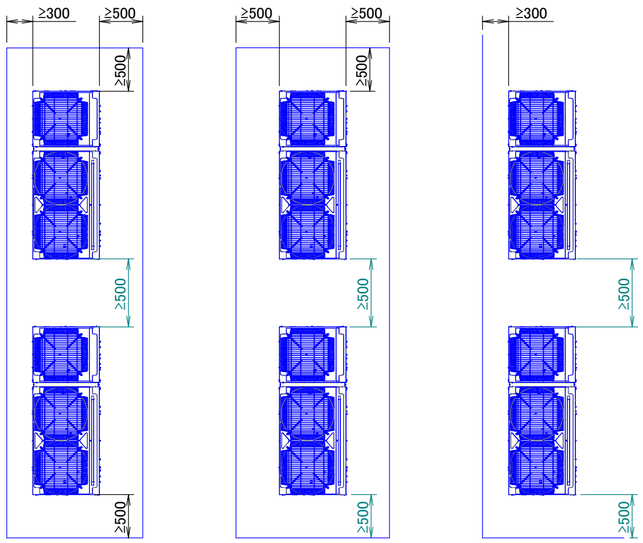


Para esquema en grupo centralizado


Patrón 1

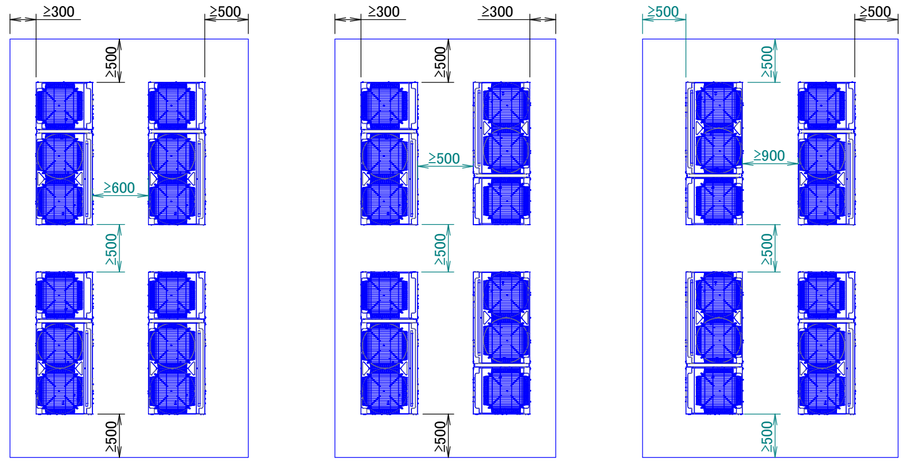

Patrón 2

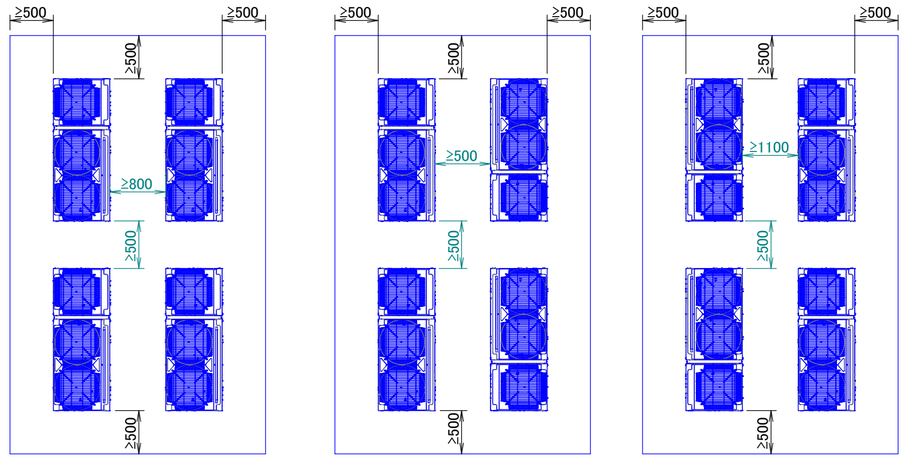

‹ Unit: mm ›

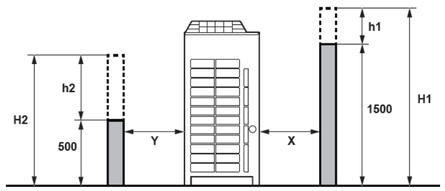

Item	Description
h1	H1 (actual height)–1500 mm
h2	H2 (actual height)–500 mm
X	Front side = 500 mm+≥h1/2
Y	Air inlet side = 300 mm+≥h2/2

Notas

1. Altura de las paredes con los patrones 1 y 2:
   Frontal: 1500mm
   Lado de succión: 500mm
   Lateral: altura sin restricciones
   El espacio de instalación mostrado en este esquema se basa en un funcionamiento de refrigeración a 35°C (temperat ura exterior).

   Si la temperatura ambiente exterior del diseño supera los 35°C o la carga supera la capacidad de las unidades exteri ores, asegúrese de que el espacio del lado de succión sea más ancho que el mostrado en este diagrama.

2. Si la altura de las paredes es superior a la indicada anteriormente, es necesario dejar más espacio para mantenimiento.
   Lado frontal: espacio para servicio + h1/2
   Lado de succión: espacio para servicio + h2/2

3. Al instalar las unidades, seleccione el patrón que mejor se ajuste al espacio disponible.
   Deje espacio suficiente para que una persona pueda pasar entre la unidad y la pared y para una buena circulación del aire.

   Si van a instalarse más unidades de las previstas en los esquemas anteriores, el diagrama debe tener en cuenta la posibil idad de cortocircuitos.

4. Deje un espacio suficiente en la parte frontal para la conexión de las tuberías de refrigerante.

Patrón 1	Para regiones sin grandes nevadas
Patrón 2	Para regiones con grandes nevad as
Patrón 3	Sin límite de altura de pared

2D156221