


# Configuración n.º 4: Aplicación split/una UTA + una UE (25 kW < capacidad de la batería < 61 kW)/VRV/control Z

- > Relación de conexión limitada entre 90 y 110 %
- > Máx. 1 kit DX por varias UTA dentro de la relación de conexión
- > Control mediante iTM II o controladores locales de Daikin (OBLIGATORIO)

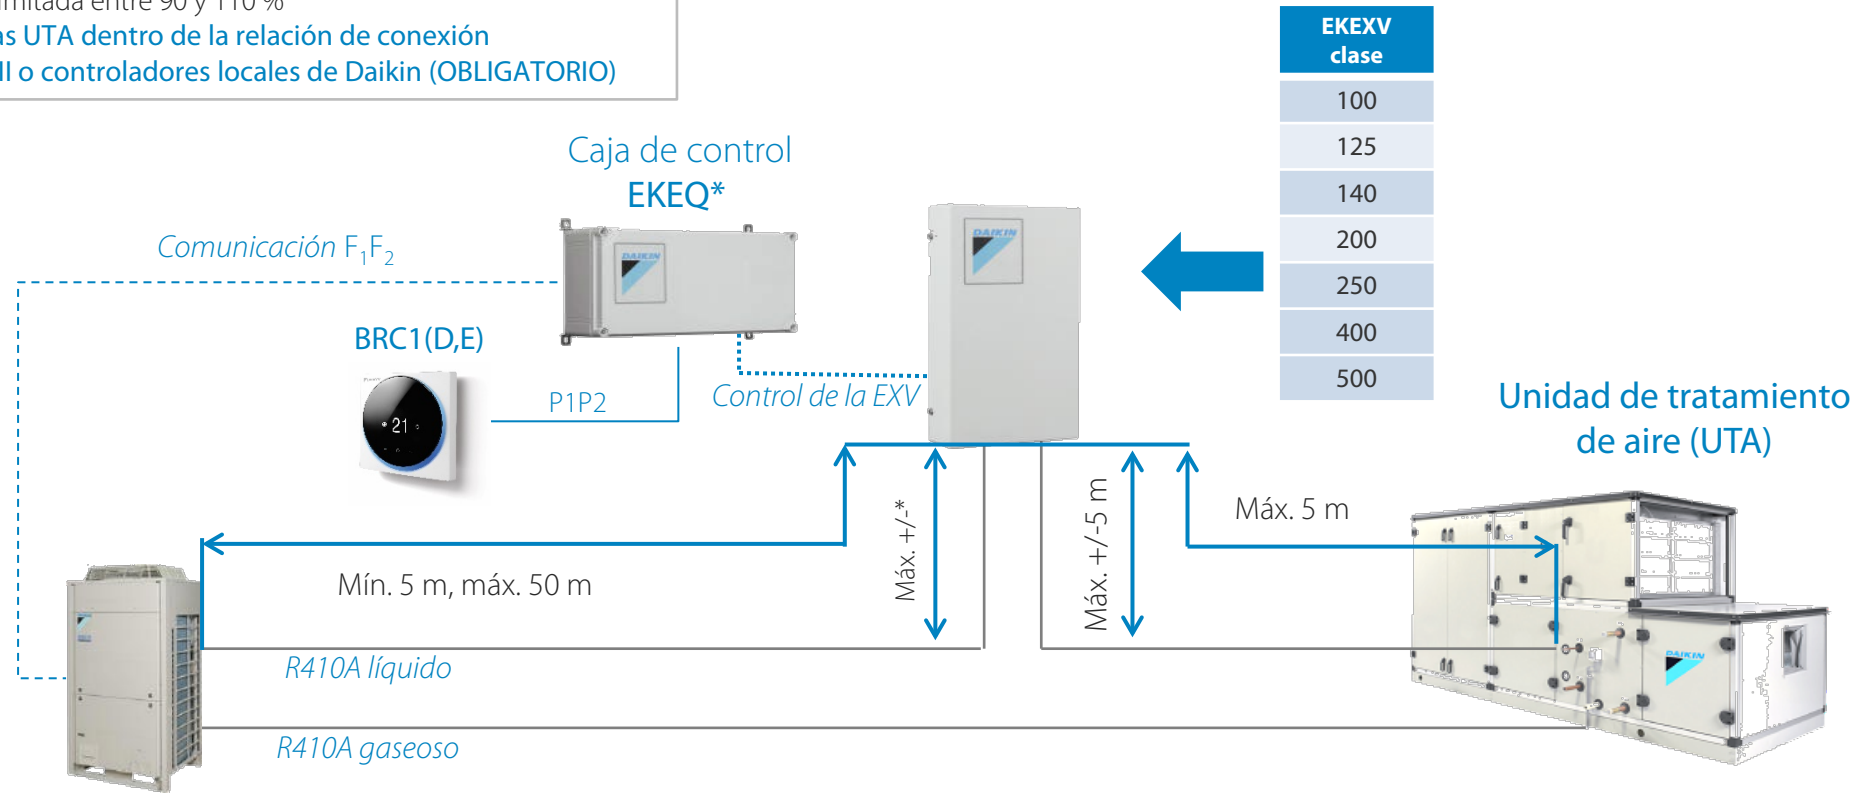

VRV IV con bomba de calor con/sin CH  
Sistema VRV/VRV-i condensado por agua

## Notas:

- No se necesitará carga de refrigerante adicional siempre que se respeten la limitación de las tuberías y la relación de conexión.
- La caja M tiene una salida C1C2 para la conexión y la interconexión con el ventilador. Consulte el manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento de la caja de control.
- \* Diferencia de altura máx. en función de las especificaciones de la unidad exterior.

