


ERA-AV  
ERA-AY

Unidad exterior

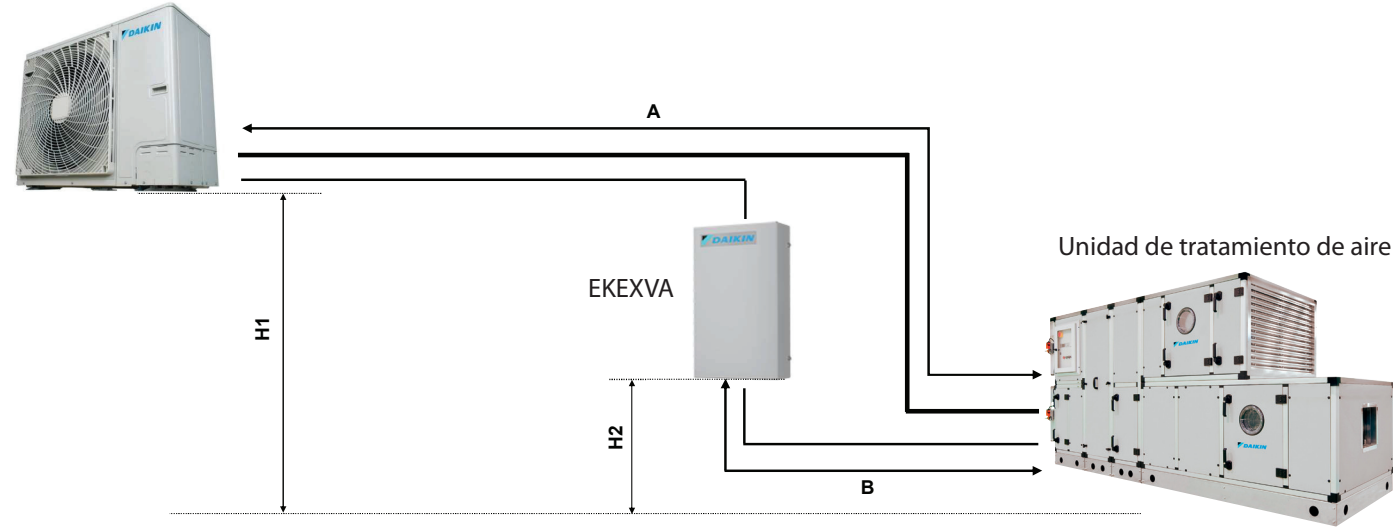

NOTAS

- 1. Indicación esquemática  
Las ilustraciones pueden diferir del aspecto real de la unidad.
- 2. Esto solo tiene como finalidad mostrar las limitaciones de longitud de tubería.  
Consulte la tabla de combinaciones -4D153871- para obtener más información sobre las combinaciones permitidas.

|                                                  | Máxima longitud de tubería permitida                             |                         | Máxima diferencia de altura                                                                                                                              |                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  | Unidad interior a unidad exterior<br>(A)<br>Real / (Equivalente) | ·EKEXVA· a ·AHU·<br>(B) | Unidad interior a unidad exterior<br>(H1)<br>Unidad exterior por encima de<br>unidad interior /<br>(unidad interior por encima de la<br>unidad exterior) | ·EKEXVA· a ·AHU·<br>(H2) |
| Unidad de tratamiento de aire (AHU)              | 50/(55 m)                                                        | 5 m                     | 40/(40) m                                                                                                                                                | 5 m                      |
| Conexión split de unidad interior sencilla (-3-) |                                                                  |                         |                                                                                                                                                          |                          |

- 3. Para obtener más información, consulte el manual de instalación de esta unidad exterior.
- 4. Las cortinas de aire compatibles se consideran unidades de tratamiento de aire y siguen las limitaciones de una unidad de tratamiento de aire.  
Para obtener información sobre los límites de funcionamiento, consulte la documentación de la unidad compatible.
- 5. Las unidades ·EKEXVA + EKEA· combinadas con una unidad de tratamiento de aire se consideran unidades de tratamiento de aire y siguen las limitaciones de una unidad de tratamiento de aire.