


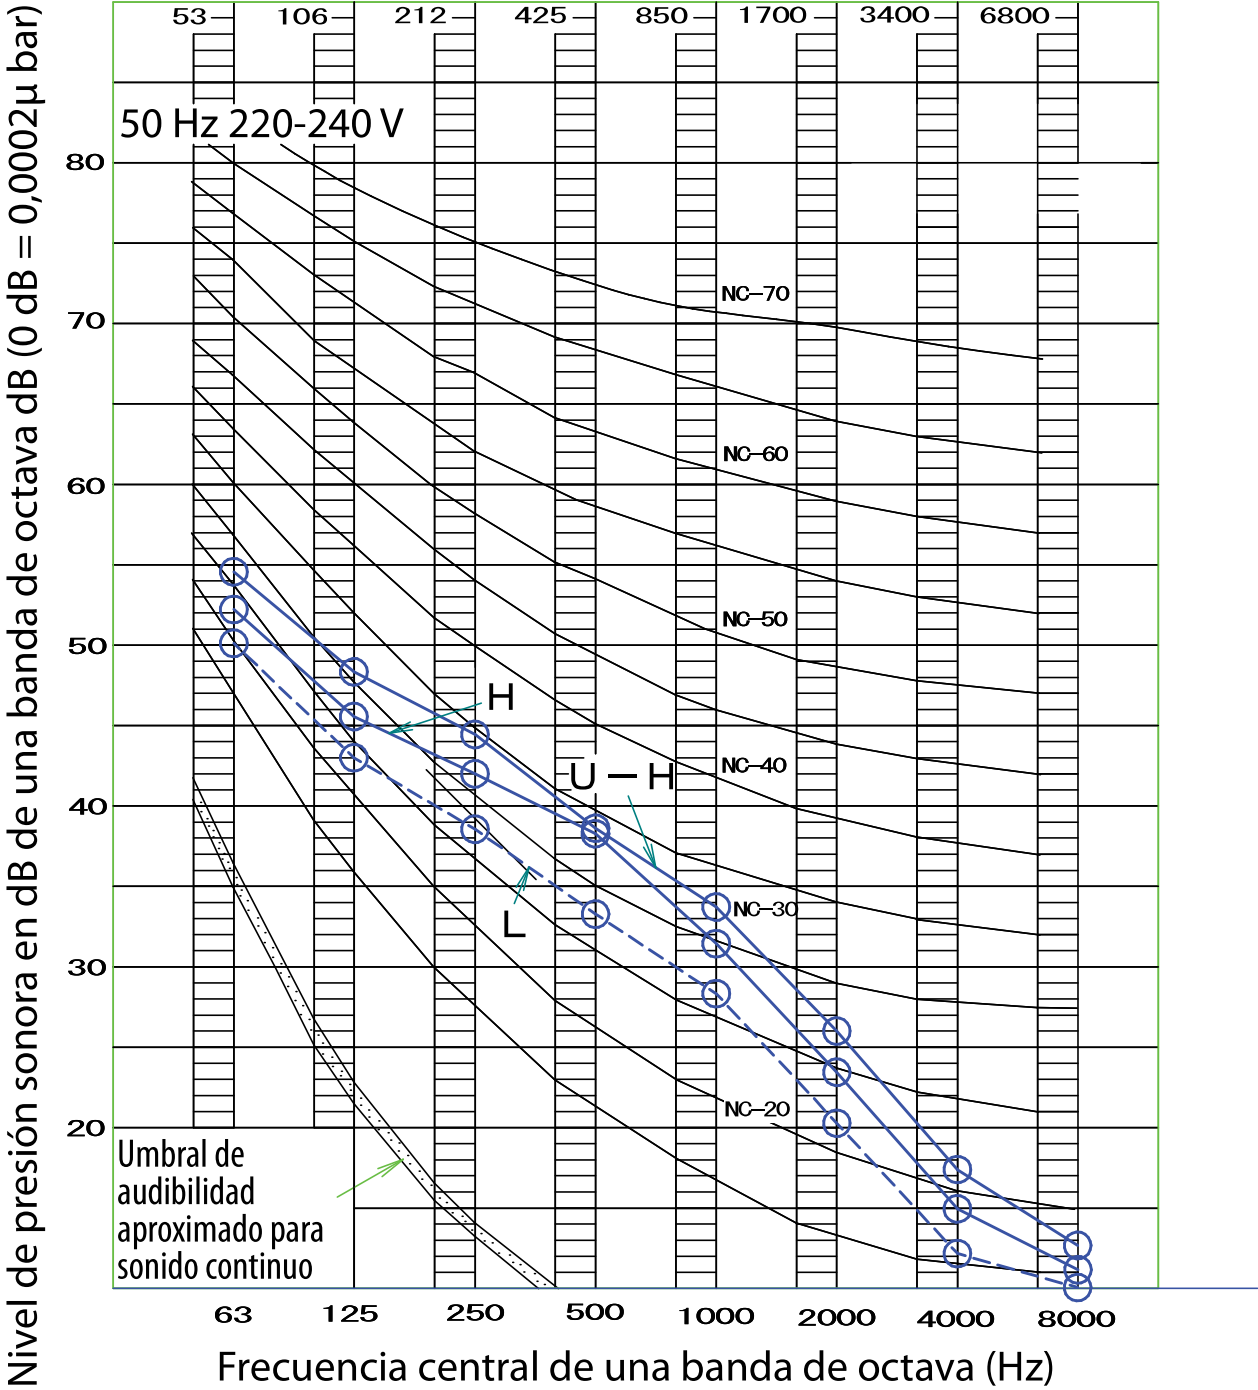

NOTAS

1. Total (dB):

Escala	Caudal de aire		
	U-H	H	L
A	41,0	39,0	35,5

(B,G,N ya se ha rectificado)

2. Entorno de medición: Cámara anecoica


3. Condiciones de funcionamiento:

Fuente de alimentación eléctrica:

- Monofásica 50 Hz 220-240 V

4. Modo de ventilación: intercambio de calor total

5. Medido según la norma JIS B8628

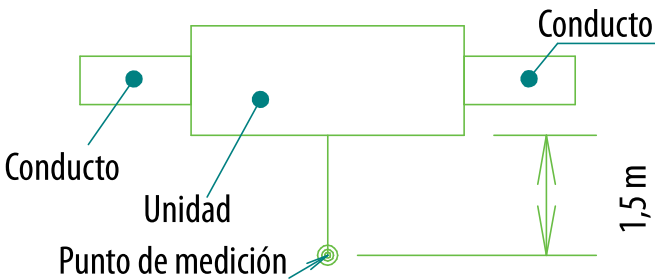

6. El sonido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.