


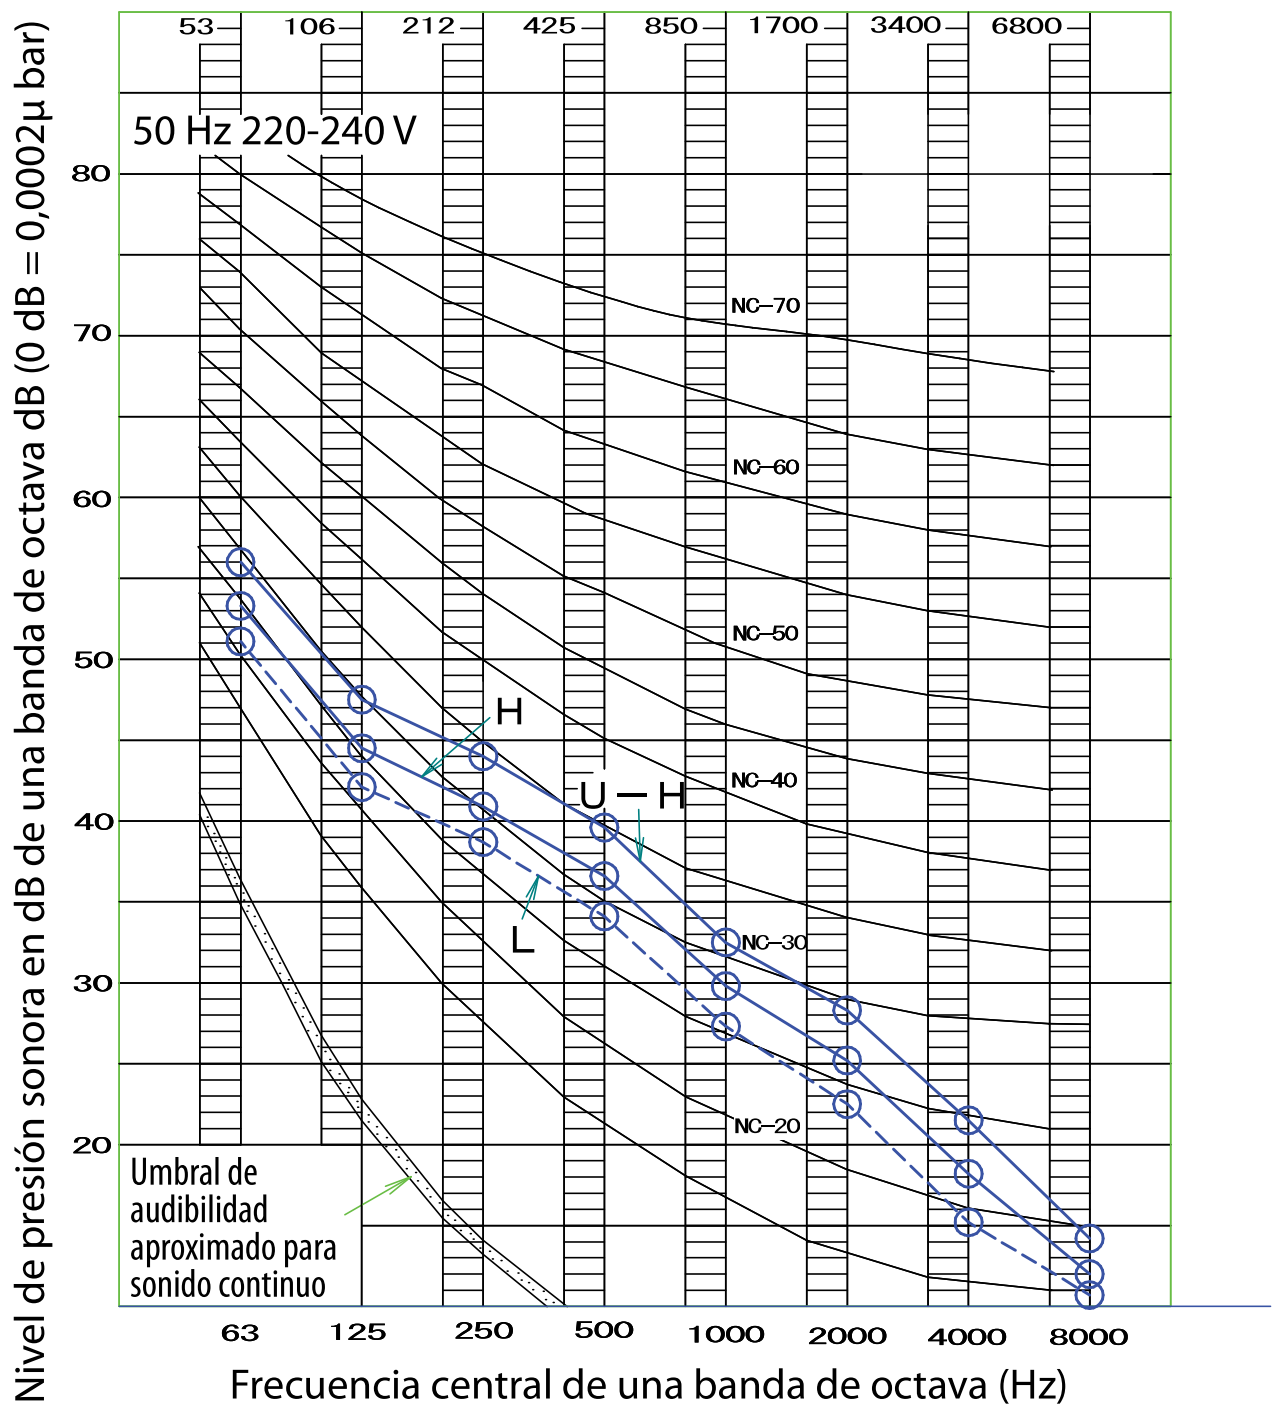

NOTAS

1. Total (dB):

Escala	Caudal de aire		
	U-H	H	L
A	41,0	38,0	35,5

(B,G,N ya se ha rectificado)
2. Entorno de medición: Cámara anecoica
3. Condiciones de funcionamiento:
Fuente de alimentación eléctrica:
 - Monofásica 50 Hz 220-240 V
4. Modo de ventilación: intercambio de calor total
5. Medido según la norma JIS B8628
6. El sonido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.

