


Manual de instalación



Serie Split R32

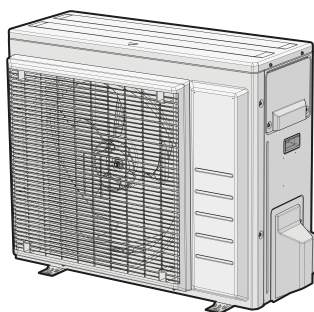

**RXA42B5V1B8
RXA50B5V1B8
RXM50A5V1B9
RXM60A5V1B
RXM71A5V1B
ARXM50A5V1B9
ARXM60A5V1B
ARXM71A5V1B
RXP50N5V1B9
RXP60N5V1B9
RXP71N5V1B9
RXF50D6V1B
RXF60D5V1B9
RXF71D5V1B9
ARXF50A6V1B
ARXF60A5V1B9
ARXF71A5V1B9
RZAG35B5V1B
RZAG50B5V1B
RZAG60B5V1B**

EU – Safety declaration of conformity EU – Sicherheits-Konformitätserklärung EU – Dichiarazione di conformità di sicurezza EU – Déclaration de conformité de sécurité EU – Conformiteitsverklaring veiligheids	EU – Заряжение о соответствии требованиям по безопасности EU – Samsvarserklaring for sikkerhet EU – Varnostna izjava o skladnosti EU – Bortonsigri megfeljelzés nyilatkozat EU – B
--	--

01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06	01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06	19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25	22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06	01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06	19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25	22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25

01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06	01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06	19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25	22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06	01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06	19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25	22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25

01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06	01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06	19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25	22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06	01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06	19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25	22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 25

01	Ⓔ continuation of previous page	08	Ⓔ continuarea de pagina anterioară	12	Ⓔ fortsettelse fra brüge side	13	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	18	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	22	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs
02	Fortsättning av föregående Sida	09	Ⓔ продолжение предыдущей страницы	13	Ⓔ jatka edellisen sivulla	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	16	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	23	Ⓔ jätkä edellisen sivun
03	Fortsättning av föregående Sida	10	Ⓔ continuation de la page précédente	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	15	Ⓔ pokračování z předchozí strany	17	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	24	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony
04	Fortsättning av föregående Sida	11	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	15	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	16	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	18	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	25	Ⓔ özetek előző oldalról
05	Ⓔ continuation de la página anterior	12	Ⓔ fortsettelse fra brüge side	13	Ⓔ jatka edellisen sivulla	14	Ⓔ jatka edellisen sivun	16	Ⓔ jatka edellisen sivun	23	Ⓔ jätkä edellisen sivun
06	Ⓔ continua della pagina precedente	13	Ⓔ jatka edellisen sivun	14	Ⓔ jatka edellisen sivun	15	Ⓔ jatka edellisen sivun	17	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	24	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony
07	Ⓔ suite de la page précédente	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	15	Ⓔ pokračování z předchozí strany	16	Ⓔ pokračování z předchozí strany	18	Ⓔ nadležanje s prejšnje strani	25	Ⓔ özetek előző oldalról
08	Ⓔ suite de la page précédente	15	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	16	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	17	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	19	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	26	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje
09	Ⓔ suite de la page précédente	16	Ⓔ fortsettelse fra tidligere side	17	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	18	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	20	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	27	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje
10	Ⓔ suite de la page précédente	17	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	18	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	19	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	21	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	28	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje
11	Ⓔ suite de la page précédente	18	Ⓔ edag daisy z poprzedniej strony	19	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	20	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	22	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	29	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs
12	Ⓔ suite de la page précédente	19	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	20	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	21	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	23	Ⓔ jätkä edellisen sivun	30	Ⓔ jätkä edellisen sivun
13	Ⓔ suite de la page précédente	20	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	21	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	22	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	24	Ⓔ jätkä edellisen sivun	31	Ⓔ jätkä edellisen sivun
14	Ⓔ suite de la page précédente	21	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	22	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	23	Ⓔ jätkä edellisen sivun	25	Ⓔ özetek előző oldalról	32	Ⓔ özetek előző oldalról
15	Ⓔ suite de la page précédente	22	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	23	Ⓔ jätkä edellisen sivun	24	Ⓔ jätkä edellisen sivun	26	Ⓔ özetek előző oldalról	33	Ⓔ özetek előző oldalról
16	Ⓔ suite de la page précédente	23	Ⓔ jätkä edellisen sivun	24	Ⓔ jätkä edellisen sivun	25	Ⓔ özetek előző oldalról	27	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	34	Ⓔ özetek előző oldalról
17	Ⓔ suite de la page précédente	24	Ⓔ jätkä edellisen sivun	25	Ⓔ özetek előző oldalról	26	Ⓔ özetek előző oldalról	28	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	35	Ⓔ özetek előző oldalról
18	Ⓔ suite de la page précédente	25	Ⓔ özetek előző oldalról	26	Ⓔ özetek előző oldalról	27	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	29	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	36	Ⓔ özetek előző oldalról
19	Ⓔ suite de la page précédente	26	Ⓔ özetek előző oldalról	27	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	28	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	30	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	37	Ⓔ özetek előző oldalról
20	Ⓔ suite de la page précédente	27	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	28	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	29	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	31	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	38	Ⓔ özetek előző oldalról
21	Ⓔ suite de la page précédente	28	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	29	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	30	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	32	Ⓔ jätkä edellisen sivun	39	Ⓔ özetek előző oldalról
22	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	29	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	30	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	31	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	33	Ⓔ jätkä edellisen sivun	40	Ⓔ özetek előző oldalról
23	Ⓔ jätkä edellisen sivun	30	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	31	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	32	Ⓔ jätkä edellisen sivun	34	Ⓔ özetek előző oldalról	41	Ⓔ özetek előző oldalról
24	Ⓔ jätkä edellisen sivun	31	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	32	Ⓔ jätkä edellisen sivun	33	Ⓔ özetek előző oldalról	35	Ⓔ özetek előző oldalról	42	Ⓔ özetek előző oldalról
25	Ⓔ özetek előző oldalról	32	Ⓔ jätkä edellisen sivun	33	Ⓔ özetek előző oldalról	34	Ⓔ özetek előző oldalról	36	Ⓔ özetek előző oldalról	43	Ⓔ özetek előző oldalról
26	Ⓔ özetek előző oldalról	33	Ⓔ özetek előző oldalról	34	Ⓔ özetek előző oldalról	35	Ⓔ özetek előző oldalról	37	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	44	Ⓔ özetek előző oldalról
27	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	34	Ⓔ özetek előző oldalról	35	Ⓔ özetek előző oldalról	36	Ⓔ özetek előző oldalról	38	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	45	Ⓔ özetek előző oldalról
28	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	35	Ⓔ özetek előző oldalról	36	Ⓔ özetek előző oldalról	37	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	39	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	46	Ⓔ özetek előző oldalról
29	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	36	Ⓔ özetek előző oldalról	37	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	38	Ⓔ odgovor na prethodno pitanje	40	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs	47	Ⓔ özetek előző oldalról

01	• Maximum allowable pressure (PS) <4> (bar) • Minimumimum allowable temperature (TS) • Tsmn. Minimum temperature at low pressure site <4> (°C) • Tsmx. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure <4> (°C) • Refrigerant <4> • Setting of pressure safety device <4> (bar) • Manufacturing number and manufacturing year, refer to model nameplate	19	• Maksimāli drošības spiediens (PS) <4> (bar) • Minimumālā maksimālā drošības temperatūra (TS) • Tsmn. Minimumālā temperatūra uz nīzāspējas stāvē <4> (°C) • Tsmx. Nasāvējo temperatūra, kura atbilst maksimālajam drošības spiedienam (PS) <4> (°C) • Hladnociņš <4> • Nastāvīgo drošības ierīču iestatīšana <4> (bar)	24	• Maksimāli pieļaujamais spiediens (PS) <4> (bar) • Minimumālā maksimālā drošības temperatūra (TS) • Tsmn. Minimumālā temperatūra uz nīzāspējas stāvē <4> (°C) • Tsmx. Nasāvējo temperatūra, kura atbilst maksimālajam drošības spiedienam (PS) <4> (°C) • Hladnociņš <4> • Nastāvīgo drošības ierīču iestatīšana <4> (bar)
02	• Maximum zulässiger Druck (PS) <4> (bar) • Minimumal zulässige Temperatur (TS) • Tsmn. Minimumal zulässige Temperatur (TS) • Tsmx. Sättigungstemperatur auf dem Niederdruckseite <4> (°C) • Tsmn. Sättigungstemperatur auf der Hochdruckseite <4> (°C) • Tsmn. Sättigungstemperatur auf der maximal zulässigen Druck entspricht <4> (°C) • Kältemittel <4> • Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung <4> (bar) • Herstellerkennnummer und Herstellungsjahr, siehe Typenschild des Modells	16	• Maksimāli pieļaujamais spiediens (PS) <4> (bar) • Minimumālā maksimālā drošības temperatūra (TS) • Tsmn. Minimumālā temperatūra uz nīzāspējas stāvē <4> (°C) • Tsmx. Nasāvējo temperatūra, kura atbilst maksimālajam drošības spiedienam (PS) <4> (°C) • Hladnociņš <4> • Nastāvīgo drošības ierīču iestatīšana <4> (bar)	20	• Maksimāli pieļaujamais spiediens (PS) <4> (bar) • Minimumālā maksimālā drošības temperatūra (TS) • Tsmn. Minimumālā temperatūra uz nīzāspējas stāvē <4> (°C) • Tsmx. Nasāvējo temperatūra, kura atbilst maksimālajam drošības spiedienam (PS) <4> (°C) • Hladnociņš <4> • Nastāvīgo drošības ierīču iestatīšana <4> (bar)
03	• Pression maximale admise (PS) <4> (bar) • Température minimum admissible (TS) • Température minimum admissible basse pression <4> (°C) • Température minimum admissible haute pression <4> (°C) • Tsmn. Température saturée correspondant à la pression maximale admise (PS) <4> (°C) • Tsmn. Température minimale en basse pression <4> (°C) • Tsmn. Température minimale en haute pression <4> (°C) • Tsmx. Température de saturation correspondante à la pression maximale permittida (PS) <4> (°C) • Tsmn. Température minimale en basse pression <4> (°C) • Tsmn. Température minimale en haute pression <4> (°C) • Tsmx. Température de saturation correspondante à la pression maximale permittida (PS) <4> (°C) • Réfrigérant <4> • Réglage du dispositif de sécurité de pression <4> (bar) • Numéro de fabrication et année de fabrication, se reporter à la plaque signalétique du modèle	17	• Maksimāli pieļaujamais spiediens (PS) <4> (bar) • Minimumālā maksimālā drošības temperatūra (TS) • Tsmn. Minimumālā temperatūra uz nīzāspējas stāvē <4> (°C) • Tsmx. Nasāvējo temperatūra, kura atbilst maksimālajam drošības spiedienam (PS) <4> (°C) • Hladnociņš <4> • Nastāvīgo drošības ierīču iestatīšana <4> (bar)	21	• Maksimāli pieļaujamais spiediens (PS) <4> (bar) • Minimumālā maksimālā drošības temperatūra (TS) • Tsmn. Minimumālā temperatūra uz nīzāspējas stāvē <4> (°C) • Tsmx. Nasāvējo temperatūra, kura atbilst maksimālajam drošības spiedienam (PS) <4> (°C) • Hladnociņš <4> • Nastāvīgo drošības ierīču iestatīšana <4> (bar)
04	• Maximum allowable drive (PS) <4> (bar) • Minimumalmitaal bodastate temperature (TS) • Tsmn. Minimumalmitaal aan lage drukzijde <4> (°C) • Tsmx. Verhoogde temperatuur die overeenstemt met de maximum toelastbare druk (PS) <4> (°C) • Koelmiddel <4> • Instelling van drukbeveiliging <4> (bar) • Fabrikationsnummer en fabricagejaar, zie naamplaat model	18	• Maksimāli pieļaujamais spiediens (PS) <4> (bar) • Minimumālā maksimālā drošības temperatūra (TS) • Tsmn. Minimumālā temperatūra uz nīzāspējas stāvē <4> (°C) • Tsmx. Nasāvējo temperatūra, kura atbilst maksimālajam drošības spiedienam (PS) <4> (°C) • Hladnociņš <4> • Nastāvīgo drošības ierīču iestatīšana <4> (bar)	22	• Maksimāli pieļaujamais spiediens (PS) <4> (bar) • Minimumālā maksimālā drošības temperatūra (TS) • Tsmn. Minimumālā temperatūra uz nīzāspējas stāvē <4> (°C) • Tsmx. Nasāvējo temperatūra, kura atbilst maksimālajam drošības spiedienam (PS) <4> (°C) • Hladnociņš <4> • Nastāvīgo drošības ierīču iestatīšana <4> (bar)
05	• Presión máxima admisible (PS) <4> (bar) • Temperatura mínima admisible (TS) • Temperatura mínima admisible a baja presión <4> (°C) • Temperatura máxima admisible a alta presión <4> (°C) • Tsmn. Temperatura saturada correspondiente a la presión máxima admisible (PS) <4> (°C) • Tsmn. Temperatura mínima en baja presión <4> (°C) • Tsmn. Temperatura máxima en alta presión <4> (°C) • Tsmx. Temperatura de saturación correspondiente a la presión máxima admisible <4> • Ajuste del dispositivo de seguridad <4> (bar) • Número de fabricación y año de fabricación, consulte la placa de especificaciones técnicas del modelo	19	• Maksimāli pieļaujamais spiediens (PS) <4> (bar) • Minimumālā maksimālā drošības temperatūra (TS) • Tsmn. Minimumālā temperatūra uz nīzāspējas stāvē <4> (°C) • Tsmx. Nasāvējo temperatūra, kura atbilst maksimālajam drošības spiedienam (PS) <4> (°C) • Hladnociņš <4> • Nastāvīgo drošības ierīču iestatīšana <4> (bar)	23	• Maksimāli pieļaujamais spiediens (PS) <4> (bar) • Minimumālā maksimālā drošības temperatūra (TS) • Tsmn. Minimumālā temperatūra uz nīzāspējas stāvē <4> (°C) • Tsmx. Nasāvējo temperatūra, kura atbilst maksimālajam drošības spiedienam (PS) <4> (°C) • Hladnociņš <4> • Nastāvīgo drošības ierīču iestatīšana <4> (bar)

[illegible]

Tabla de contenidos

1	Acerca de la documentación	6
1.1	Acerca de este documento	6
2	Instrucciones de seguridad específicas para el instalador	7
3	Acerca de la caja	9
3.1	Unidad exterior	9
3.1.1	Extracción de los accesorios de la unidad exterior	9
4	Instalación de la unidad	9
4.1	Preparación del lugar de instalación	9
4.1.1	Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad exterior	9
4.1.2	Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad exterior en climas fríos	10
4.2	Montaje de la unidad exterior	10
4.2.1	Cómo proporcionar la estructura de la instalación	10
4.2.2	Cómo instalar la unidad exterior	10
4.2.3	Para proporcionar drenaje	10
5	Instalación de la tubería	11
5.1	Preparación las tuberías de refrigerante	11
5.1.1	Requisitos de las tuberías de refrigerante	11
5.1.2	Aislamiento de la tubería de agua	11
5.1.3	Diferencia de altura y longitud de la tubería de refrigerante	11
5.2	Conexión de las tuberías de refrigerante	12
5.2.1	Conexión de la tubería de refrigerante a la unidad exterior	12
5.3	Comprobación de las tuberías de refrigerante	12
5.3.1	Cómo comprobar si hay fugas	12
5.3.2	Cómo ejecutar el secado por vacío	12
6	Carga de refrigerante	13
6.1	Acerca del refrigerante	13
6.2	Cómo determinar la cantidad de refrigerante adicional	13
6.3	Cómo determinar la cantidad de recarga completa	13
6.4	Carga de refrigerante adicional	13
6.5	Cómo comprobar si hay fugas en las juntas de las tuberías de refrigerante después de cargar refrigerante	14
6.6	Cómo fijar la etiqueta de gases fluorados de efecto invernadero	14
7	Instalación eléctrica	14
7.1	Especificaciones de los componentes de cableado estándar	14
7.2	Cómo conectar el cableado eléctrico a la unidad exterior	15
8	Finalización de la instalación de la unidad exterior	15
8.1	Cómo finalizar la instalación de la unidad exterior	15
9	Configuración	16
9.1	Ajuste para instalaciones	16
9.1.1	Para ajustar el modo instalación	16
9.2	Función de ahorro de electricidad en espera	16
9.2.1	Acerca de la función de ahorro de electricidad en espera	16
9.2.2	Cómo ACTIVAR la función de ahorro de electricidad en espera	16
10	Puesta en marcha	16
10.1	Lista de comprobación antes de la puesta en servicio	16
10.2	Lista de comprobación durante la puesta en marcha	17
10.3	Llevar a cabo una prueba de funcionamiento	17
11	Mantenimiento y servicio técnico	17
12	Solución de problemas	18

12.1	Diagnóstico de averías mediante el LED en la PCB de la unidad exterior	18
13	Tratamiento de desechos	18
14	Datos técnicos	18
14.1	Diagrama de cableado	18
14.1.1	Leyenda del diagrama de cableado unificado	18
14.2	Diagrama de tuberías	20
14.2.1	Diagrama de tuberías: unidad exterior	20

1 Acerca de la documentación

1.1 Acerca de este documento



ADVERTENCIA

Asegúrese de que las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación, además de los materiales aplicados, cumplan con las instrucciones que aparecen en Daikin (incluidos todos los documentos que se enumeran en "Conjunto de documentación") y con la normativa aplicable y que solo las realice personal autorizado. En Europa y zonas donde se apliquen las normas IEC, EN/IEC 60335-2-40 es la norma aplicable.



INFORMACIÓN

Asegúrese de que el usuario disponga de la documentación impresa y pídale que conserve este material para futuras consultas.

Audiencia de destino

Instaladores autorizados



INFORMACIÓN

Este documento solo describe las instrucciones de instalación específicas de la unidad exterior. Para instalar la unidad interior (montaje de la unidad interior, conexión de las tuberías de refrigerante a la unidad interior, conexión del cableado eléctrico a la unidad interior ...), consulte el manual de instalación de la unidad interior.

Conjunto de documentos

Este documento forma parte de un conjunto de documentos. El conjunto completo consiste en:

- **Precauciones generales de seguridad:**
 - Instrucciones de seguridad que DEBE leer antes de la instalación
 - Formato: Papel (en la caja de la unidad exterior)
- **Manual de instalación de la unidad exterior:**
 - Instrucciones de instalación
 - Formato: Papel (en la caja de la unidad exterior)
- **Guía de referencia del instalador:**
 - Preparativos para la instalación, datos de referencia, ...
 - Formato: archivos digitales en <https://www.daikin.eu> Utilice la función de búsqueda 🔍 para encontrar su modelo.

La última revisión de la documentación suministrada está publicada en el sitio web regional de Daikin y está disponible a través de su distribuidor.

Escanee el siguiente código QR para encontrar toda la documentación y más información sobre su producto en el sitio web Daikin.

2 Instrucciones de seguridad específicas para el instalador



Las instrucciones originales están redactadas en inglés. Las instrucciones en los demás idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

Datos técnicos

- Hay disponible un **subconjunto** de los datos técnicos más recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al público).
- Hay disponible un **conjunto completo** de los datos técnicos más recientes en el Daikin Business Portal (autenticación necesaria).

2 Instrucciones de seguridad específicas para el instalador

Respete siempre las siguientes instrucciones y normativas de seguridad.

Instalación de la unidad (consulte ["4 Instalación de la unidad"](#) [p. 9])



ADVERTENCIA

La instalación debe correr a cargo de un instalador y los materiales y la instalación deben ajustarse a la legislación en vigor. En Europa, la EN378 es la norma aplicable.

Lugar de instalación (consulte ["4.1 Preparación del lugar de instalación"](#) [p. 9])



PRECAUCIÓN

- Compruebe si la ubicación donde está instalada la unidad puede soportar su peso. Una instalación deficiente es peligrosa. Puede provocar vibraciones o ruidos de funcionamiento anormales.
- Disponga de suficiente espacio para el mantenimiento.
- NO instale la unidad de forma que esté en contacto con el techo o la pared, puesto que se pueden producir vibraciones.



ADVERTENCIA

Para evitar daños mecánicos, el aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada en la que no haya fuentes de ignición funcionando continuamente (p. ej. llamas abiertas, un aparato a gas funcionando, o un calentador eléctrico en funcionamiento). El tamaño de la habitación debe ser el especificado en las Precauciones generales de seguridad.

Instalación de las tuberías (consulte ["5 Instalación de la tubería"](#) [p. 11])



PRECAUCIÓN

Las tuberías y los empalmes de un sistema Split deben instalarse con juntas permanentes dentro de un espacio ocupado excepto las juntas que conectan directamente la tubería a las unidades interiores.



PRECAUCIÓN

- No se admite cobresoldadura o soldadura en la obra en unidades con carga de refrigerante R32 durante el envío.
- Durante la instalación del sistema de refrigerante, la unión de componentes con, al menos, uno de ellos cargado, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los siguientes requisitos: dentro de espacios ocupados las uniones que no sean permanentes no están permitidas para el refrigerante R32, salvo para las uniones de obra que conectan directamente la unidad interior a las tuberías. Las uniones de obra que conectan directamente las tuberías a las unidades interiores deben ser de tipo no permanente.



ADVERTENCIA

Conecte la tubería de refrigerante firmemente antes de poner en marcha el compresor. Si la tubería de refrigerante NO está conectada y la válvula de cierre está abierta, el aire se aspirará cuando el compresor entre en funcionamiento. Esto provocará una presión anómala en el ciclo de refrigeración, lo que podría provocar, a su vez, daños materiales e incluso lesiones personales.



PRECAUCIÓN

- Un abocardado incompleto podría provocar fugas de gas refrigerante.
- NO vuelva a utilizar el abocardado. Utilice abocardados nuevos para evitar fugas de gas refrigerante.
- Utilice las tuercas abocardadas que se suministran con la unidad. Si se utilizan tuercas abocardadas diferentes puede producirse una fuga de gas refrigerante.



PRECAUCIÓN

NO abra las válvulas antes de completar el abocardado. Un abocardado incompleto podría provocar fugas de gas refrigerante.



PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSIÓN

NO abra las válvulas de cierre antes de que haya terminado el secado por vacío.

Carga de refrigerante (consulte ["6 Carga de refrigerante"](#) [p. 13])



ADVERTENCIA

- El refrigerante dentro del sistema es ligeramente inflamable, pero normalmente NO presenta fugas. En caso de producirse fugas en la habitación, si el refrigerante entra en contacto con un quemador, un calentador o un hornillo de cocina, se pueden producir incendios o humos nocivos.
- APAGUE cualquier dispositivo de calefacción combustible, ventile la habitación, y póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió la unidad.
- NO utilice la unidad hasta que un técnico de servicio confirme que el componente por donde se ha producido la fuga de refrigerante se haya reparado.

2 Instrucciones de seguridad específicas para el instalador



ADVERTENCIA

- Utilice solamente R32 como refrigerante. Otras sustancias pueden provocar explosiones y accidentes.
- El refrigerante R32 contiene gases fluorados de efecto invernadero. Su potencial de calentamiento global (GWP) es 675. NO vierta estos gases a la atmósfera.
- Cuando cargue refrigerante, utilice SIEMPRE guantes protectores y gafas de seguridad.



ADVERTENCIA

En caso de fuga accidental, NUNCA toque directamente el refrigerante. Podría sufrir heridas serias por congelamiento de los tejidos.

Instalación eléctrica (consulte "[7 Instalación eléctrica](#)" [p 14])



ADVERTENCIA

- Todo el cableado DEBE realizarlo un electricista autorizado y DEBE cumplir con la normativa nacional sobre cableado.
- Realice todas las conexiones eléctricas en el cableado fijo.
- Todos los componentes proporcionados en la obra y toda la instalación eléctrica DEBEN cumplir la normativa aplicable.



ADVERTENCIA

- Si a la fuente de alimentación le falta una fase o una fase neutra errónea, el equipo podría averiarse.
- Establezca una conexión a tierra apropiada. NO conecte la unidad a una tubería de uso general, a un captador de sobretensiones o a líneas de tierra de teléfonos. Si la conexión a tierra no se ha realizado correctamente, pueden producirse descargas eléctricas.
- Instale los fusibles o disyuntores necesarios.
- Asegure el cableado eléctrico con sujetacables para que NO entren en contacto con las tuberías o con bordes afilados (especialmente del lado de alta presión).
- NO utilice cables encintados, alargadores ni conexiones de sistema estrella. Pueden provocar sobrecalentamiento, descargas eléctricas o incendios.
- NO instale un condensador de avance de fase, porque la unidad está equipada con un Inverter. Un condensador de avance de fase reducirá el rendimiento y podría provocar accidentes.



ADVERTENCIA

Utilice SIEMPRE un cable multifilar para los cables de alimentación.



ADVERTENCIA

Utilice un disyuntor de desconexión onipolar con una separación de contacto de al menos 3 mm que proporcione una desconexión total en condiciones de sobretensión de categoría III.



ADVERTENCIA

Si el cable de suministro resulta dañado, DEBERÁ ser sustituido por el fabricante, su agente o técnico cualificado similar para evitar peligros.



ADVERTENCIA

NO conecte la alimentación eléctrica a la unidad interior. Esto podría producir descargas eléctricas o incendios.



ADVERTENCIA

- NO utilice componentes eléctricos adquiridos localmente dentro del producto.
- NO realice ninguna derivación de suministro eléctrico para la bomba de drenaje, etc. desde el bloque de terminales. Esto podría producir descargas eléctricas o incendios.



ADVERTENCIA

Mantenga el cableado de interconexión lejos de los tubos de cobre sin aislamiento térmico, puesto que dichos tubos estarán muy calientes.



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Todos los componentes eléctricos (incluidos los termistores) se energizan mediante la alimentación eléctrica. NO los toque con las manos desnudas.

Finalización de la instalación de la unidad interior (consulte "[8 Finalización de la instalación de la unidad exterior](#)" [p 15])



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

- Asegúrese de que el sistema esté conectado a tierra correctamente.
- DESCONECTE la alimentación eléctrica antes de realizar el mantenimiento.
- Instale la cubierta de la caja de conexiones antes de CONECTAR la alimentación eléctrica.

Puesta en marcha (consulte "[10 Puesta en marcha](#)" [p 16])



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ABRASAMIENTO



PRECAUCIÓN

NO realice la prueba de funcionamiento si todavía está efectuando operaciones en las unidades interiores.

Cuando realiza la prueba de funcionamiento, NO SOLAMENTE la unidad exterior funcionará, sino también la unidad interior conectada. Es peligroso trabajar en una unidad interior cuando se realiza una prueba de funcionamiento.



PRECAUCIÓN

NO introduzca los dedos, varillas ni otros objetos en la entrada o la salida de aire. NO quite la protección del ventilador. Si el ventilador gira a gran velocidad, puede provocar lesiones.

Mantenimiento y servicio técnico (consulte "[11 Mantenimiento y servicio técnico](#)" [p 17])



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ABRASAMIENTO



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Desconecte el suministro eléctrico durante más de 10 minutos y mida la tensión en los terminales de los condensadores del circuito principal o en los componentes eléctricos antes de realizar las tareas de mantenimiento. La tensión DEBE ser inferior a 50 V de CC antes de que pueda tocar los componentes eléctricos. Para conocer la ubicación de los terminales, consulte el diagrama de cableado.



ADVERTENCIA

- Antes de realizar cualquier reparación o tarea de mantenimiento, desconecte SIEMPRE el interruptor automático del panel de alimentación eléctrica, retire los fusibles o abra los dispositivos de seguridad de la unidad.
- NO toque partes energizadas hasta transcurridos 10 minutos después de cortar el suministro eléctrico a la unidad, pues existe riesgo por alta tensión.
- Tenga presente que algunas partes de la caja de componentes eléctricos están extremadamente calientes.
- Asegúrese de NO tocar una parte conductora.
- NO lave con agua la unidad. Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Acerca del compresor



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

- Utilice este compresor solo en un sistema conectado a tierra.
- Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar el mantenimiento del compresor.
- Vuelva a acoplar la tapa de la caja de conexiones y la tapa de servicio después del mantenimiento.



PRECAUCIÓN

Utilice SIEMPRE gafas de seguridad y guantes de protección.



PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSIÓN

- Utilice un cortatubos para retirar el compresor.
- NO utilice soplete de soldadura.
- Utilice solamente refrigerantes y lubricantes homologados.



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ ABRASAMIENTO

NO toque el compresor con las manos desnudas.

Solución de averías (consulte "12 Solución de problemas" [p. 18])




PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

- Cuando la unidad NO está funcionando, los LED en la PCB se APAGAN para ahorrar energía.
- Incluso cuando los LED están APAGADOS, el bloque de terminales y la PCB reciben energía.

3 Acerca de la caja

3.1 Unidad exterior

3.1.1 Extracción de los accesorios de la unidad exterior

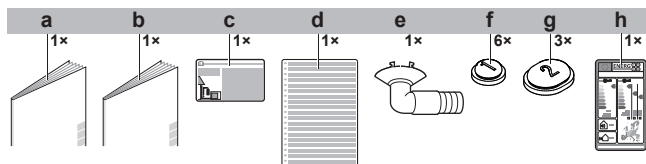

- a Precauciones generales de seguridad
- b Manual de instalación de la unidad exterior

- c Etiqueta de información relativa a gases fluorados de efecto invernadero
- d Etiqueta multilingüe de información relativa a gases fluorados de efecto invernadero
- e Tapón de drenaje (situado en la parte inferior del embalaje)
- f Tapa de drenaje (1)
- g Tapa de drenaje (2)
- h Etiqueta energética

4 Instalación de la unidad



ADVERTENCIA

La instalación debe correr a cargo de un instalador y los materiales y la instalación deben ajustarse a la legislación en vigor. En Europa, la EN378 es la norma aplicable.

4.1 Preparación del lugar de instalación




ADVERTENCIA

Para evitar daños mecánicos, el aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada en la que no haya fuentes de ignición funcionando continuamente (p. ej. llamas abiertas, un aparato a gas funcionando, o un calentador eléctrico en funcionamiento). El tamaño de la habitación debe ser el especificado en las Precauciones generales de seguridad.

4.1.1 Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad exterior

Tenga en cuenta las siguientes pautas de espacio:

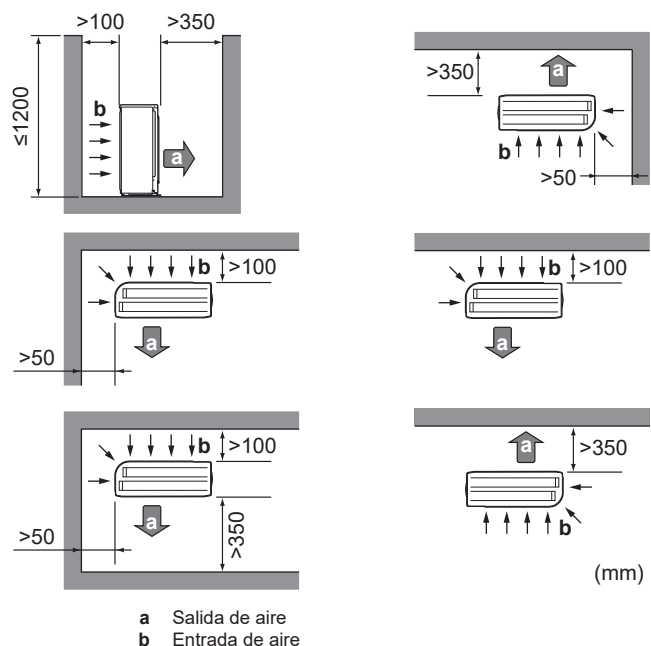

AVISO

La altura de la pared en el lado de salida de la unidad exterior DEBE ser de ≤ 1200 mm.

NO instale la unidad en zonas sensibles al ruido (p.ej. junto a un dormitorio), para que el ruido durante el funcionamiento no provoque problemas.

Nota: Si el sonido se mide en las condiciones de instalación reales, el valor medido será mayor que el nivel de presión sonora mencionado en el apartado "Espectro sonoro" del documento técnico, debido al ruido del entorno y a las reflexiones sonoras.

4 Instalación de la unidad



INFORMACIÓN


El nivel de presión sonora es inferior a 70 dBA.

La unidad exterior está diseñada para instalarse solamente en el exterior a las temperaturas ambiente especificadas en la siguiente tabla (a no ser que se especifique lo contrario en el manual de instalación de la unidad interior conectada).

Modelo	Refrigeración	Calefacción
ARXM50, RXM50+60	-10~50°C BS	-20~24°C BS
RXA, ARXF, ARXM60+71, RXM71	-10~46°C BS	-15~24°C BS
RXF, RXP	-10~48°C BS	-15~24°C BS
RZAG-B	-20~52°C BS	-20~24°C BS

4.1.2 Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad exterior en climas fríos

Proteja la unidad exterior de nevadas directas y tenga cuidado de no dejar NUNCA que la unidad exterior quede cubierta por la nieve.

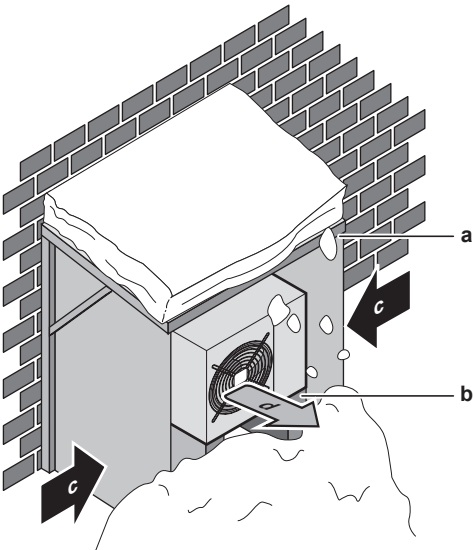

- a Cubierta para la nieve
- b Pedestal
- c Dirección de viento preponderante
- d Salida de aire

Se recomienda dejar, al menos, 150 mm de espacio libre debajo de la unidad (300 mm en zonas con fuertes nevadas). Además, asegúrese de que la unidad esté colocada, como mínimo, a 100 mm por encima del máximo nivel de nieve previsto. Si es necesario, construya un pedestal. Consulte ["4.2 Montaje de la unidad exterior"](#) para obtener más detalles.


En zonas con nevadas abundantes, es muy importante instalar la unidad en un lugar que NO se vea afectado por la nieve. Si existe la posibilidad de nevadas laterales, asegúrese de que el serpentín del intercambiador de calor esté resguardado de la nieve. Si es necesario, instale una cubierta para la nieve y un pedestal.

4.2 Montaje de la unidad exterior

4.2.1 Cómo proporcionar la estructura de la instalación


Utilice una goma antivibración (suministro independiente) en casos donde las vibraciones puedan transmitirse al edificio.

Prepare 4 juegos de pernos de anclaje M8 o M10, tuercas y arandelas (suministro independiente).

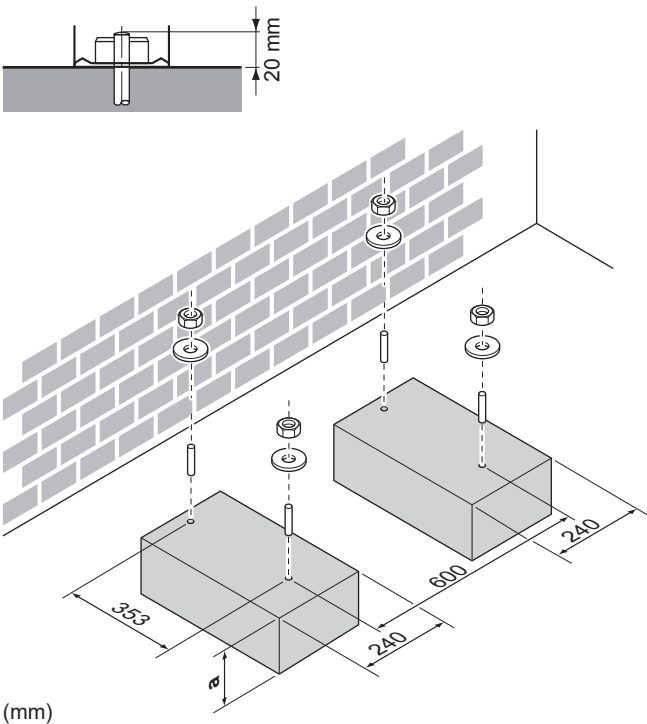

a 100 mm por encima del nivel de nieve previsto

4.2.2 Cómo instalar la unidad exterior

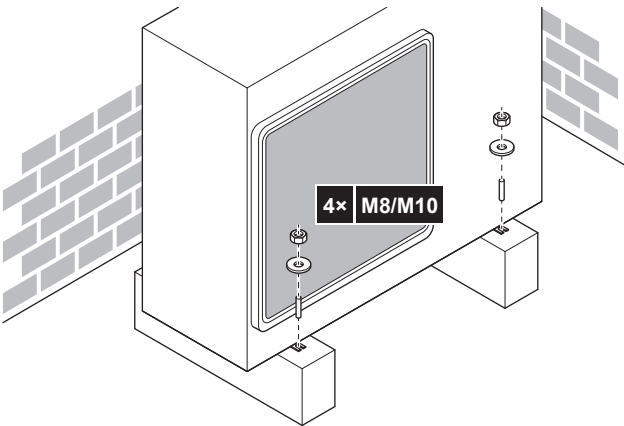

4.2.3 Para proporcionar drenaje



AVISO

Si la unidad se instala en un clima frío, adopte las medidas necesarias para EVITAR la congelación de la condensación.



AVISO


Si los orificios de drenaje están tapados por una base de montaje o por la superficie del suelo, coloque soportes de ≤30 mm bajo los pies de la unidad exterior.



INFORMACIÓN

Para obtener información sobre las opciones disponibles, póngase en contacto con su distribuidor.

- 1 Para realizar el drenaje utilice un tapón de drenaje.
- 2 Utilice un tubo flexible de Ø16 mm (suministro independiente).

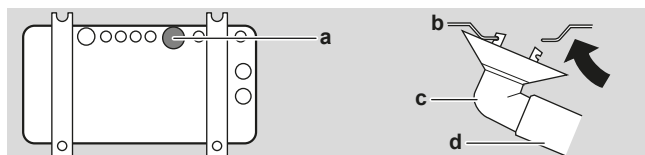

- a Conexión para drenaje
- b Estructura inferior
- c Tapón de drenaje
- d Tubo flexible (suministro independiente)


Cómo cerrar los orificios de drenaje y fijar la toma de drenaje



AVISO


En zonas frías NO utilice una toma de drenaje, manguera ni tapas (1, 2) con la unidad exterior. Tome las medidas necesarias para que el condensado evacuado NO PUEDA congelarse.

- 1 Instale las tapas de drenaje 1 y 2 (accesorio). Asegúrese de que los bordes de las tapas de drenaje cierre los orificios completamente.



- a Estructura inferior
- b Tapa de drenaje

- 2 Instale la toma de drenaje.



- a Orificio de drenaje. Instale una tapa de drenaje (2).
- b Orificio de drenaje. Instale una tapa de drenaje (1).
- c Orificio de drenaje para la toma de drenaje

5 Instalación de la tubería

5.1 Preparación las tuberías de refrigerante

5.1.1 Requisitos de las tuberías de refrigerante



PRECAUCIÓN

Las tuberías y los empalmes de un sistema Split deben instalarse con juntas permanentes dentro de un espacio ocupado excepto las juntas que conectan directamente la tubería a las unidades interiores.



AVISO

La tubería y demás componentes bajo presión deben ser adecuados para el refrigerante. Use cobre sin uniones desoxidado con ácido fosfórico para la tubería de refrigerante.

- Los materiales extraños (como los aceites utilizados en la fabricación) deben tener unas concentraciones de ≤ 30 mg/10 m.

Diámetro de la tubería de refrigerante

Utilice los mismos diámetros de las conexiones en las unidades exteriores:

Modelo	Diámetro exterior de la tubería (mm)	
	Tubería de líquido	Tubería de gas
RZAG35, RXA42	Ø6,4	Ø9,5
RZAG50+60, RXA50, ARXM50+60, RXM50+60, RXP, RXF, ARXF	Ø6,4	Ø12,7
RXM71	Ø6,4	Ø15,9
ARXM71	Ø9,5	Ø15,9

Material de la tubería de refrigerante

- Material de la tuberías:** cobre sin uniones desoxidado con ácido fosfórico
- Conexiones abocardadas:** Utilice solo material recocido.
- Grado de temple y espesor de pared de la tubería:**

Diámetro exterior (Ø)	Grado de temple	Espesor (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Recocido (O)	≥0,8 mm	
9,5 mm (3/8")			
12,7 mm (1/2")			
15,9 mm (5/8")		≥1 mm	

^(a) En función de la normativa en vigor y de la máxima presión de funcionamiento de la unidad (consulte "PS High" en la placa de identificación de la unidad), puede que sea necesario un mayor grosor de tubería.

5.1.2 Aislamiento de la tubería de agua

- Utilice espuma de polietileno como material de aislamiento:
 - con un coeficiente de transferencia de calor entre 0,041 y 0,052 W/mK (0,035 y 0,045 kcal/mh°C)
 - con una resistencia térmica de al menos 120°C
- Grosor del aislamiento:

Diámetro exterior de la tubería (Ø _p)	Diámetro interior del aislamiento (Ø _i)	Grosor del aislamiento (t)
6,4 mm (1/4 pulgadas)	8~10 mm	≥10 mm
9,5 mm (3/8 pulgadas)	10~14 mm	≥13 mm
12,7 mm (1/2 pulgadas)	14~16 mm	≥13 mm
15,9 mm (5/8 pulgadas)	16~20 mm	≥13 mm



Si la temperatura asciende por encima de los 30°C y la humedad relativa supera el 80%, el espesor del material de aislamiento deberá ser de al menos 20 mm para evitar que se forme condensación sobre la superficie del aislamiento.

5.1.3 Diferencia de altura y longitud de la tubería de refrigerante

¿Qué?	Distancia	
	ARXF, RXF, RXP, ARXM, RXM, RXA	RZAG-B
Longitud máxima de tubería permitida	30 m	50 m

5 Instalación de la tubería

¿Qué?	Distancia	
	ARXF, RXF, RXP, ARXM, RXM, RXA	RZAG-B
Longitud mínima de tubería permitida	3 m	3 m
Diferencia de altura máxima permitida	20 m	30 m

5.2 Conexión de las tuberías de refrigerante

	PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ABRASAMIENTO
--	---



PRECAUCIÓN

- No se admite cobresoldadura o soldadura en la obra en unidades con carga de refrigerante R32 durante el envío.
- Durante la instalación del sistema de refrigerante, la unión de componentes con, al menos, uno de ellos cargado, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los siguientes requisitos: dentro de espacios ocupados las uniones que no sean permanentes no están permitidas para el refrigerante R32, salvo para las uniones de obra que conectan directamente la unidad interior a las tuberías. Las uniones de obra que conectan directamente las tuberías a las unidades interiores deben ser de tipo no permanente.

5.2.1 Conexión de la tubería de refrigerante a la unidad exterior

- Longitud de la tubería.** Mantenga la tubería de obra lo más corta posible.
- Protección de la tubería.** Proteja la tubería de obra frente a daños físicos.



ADVERTENCIA


Conecte la tubería de refrigerante firmemente antes de poner en marcha el compresor. Si la tubería de refrigerante NO está conectada y la válvula de cierre está abierta, el aire se aspirará cuando el compresor entre en funcionamiento. Esto provocará una presión anómala en el ciclo de refrigeración, lo que podría provocar, a su vez, daños materiales e incluso lesiones personales.



AVISO

- Utilice la tuerca abocardada fijada a la unidad.
- Para evitar fugas de gas, aplique aceite refrigerante SOLO en la superficie interior de la parte abocardada. Utilice aceite de refrigeración para el R32 (FW68DA).
- NO reutilice las juntas.

- Conecte la conexión de refrigerante líquido desde la unidad interior a la válvula de cierre de líquido de la unidad exterior.



- a Válvula de cierre de líquido
- b Válvula de cierre de gas
- c Conexión de servicio

- Conecte la conexión de refrigerante gaseoso desde la unidad interior a la válvula de cierre de gas de la unidad exterior.



AVISO

Se recomienda que la tubería de refrigerante entre la unidad interior y la unidad exterior se instale dentro de un conducto o enrollarla con cinta aislante.

5.3 Comprobación de las tuberías de refrigerante

5.3.1 Cómo comprobar si hay fugas



AVISO

NO supere la presión de trabajo máxima de la unidad (véase "PS High" en la placa de especificaciones de la unidad).

- Cargue el sistema con nitrógeno hasta una presión de manómetro de 200 kPa (2 bar). Se recomienda una presurización a 3000 kPa (30 bar) para detectar pequeñas fugas.
- Compruebe si hay fugas aplicando una solución capaz de formar burbujas a todas las conexiones.



AVISO

Utilice SIEMPRE el producto espumante para detección de fugas recomendado por su distribuidor.

No utilice NUNCA agua jabonosa:

- El agua jabonosa puede provocar la rotura de componentes, como las tuercas abocardadas o las caperuzas de las válvulas de cierre de la válvula de cierre.
- El agua jabonosa puede contener sal, que absorbe humedad que se congelará cuando la tubería se enfríe.
- El agua jabonosa contiene amoníaco que puede corroer las juntas abocardadas (entre la tuerca abocardada de latón y la parte abocardada de cobre).

- Descargue todo el nitrógeno.

5.3.2 Cómo ejecutar el secado por vacío



PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSIÓN

NO abra las válvulas de cierre antes de que haya terminado el secado por vacío.

- Haga vacío en el sistema hasta que la presión del colector indique -0,1 MPa (-1 bar).
- Déjelo así durante 4 o 5 minutos y compruebe la presión:

Si la presión...	Entonces...
No cambia	No hay humedad en el sistema. Este procedimiento ha terminado.
Aumenta	Hay humedad en el sistema. Vaya al siguiente paso.

- Haga vacío en el sistema durante al menos 2 horas hasta una presión del colector de -0,1 MPa (-1 bar).
- Después de DESACTIVAR la bomba, compruebe la presión durante al menos 1 hora.
- Si NO se alcanza el vacío pretendido o NO se PUEDE mantener el vacío durante 1 hora, realice lo siguiente:
 - Compruebe de nuevo si se producen fugas.
 - Vuelva a realizar el secado de vacío.

**AVISO**

Asegúrese de abrir las válvulas de cierre después de instalar la tubería de refrigerante y realizar el secado de vacío. Si pone el sistema en funcionamiento con las válvulas de cierre cerradas, el compresor podría averiarse.

6 Carga de refrigerante

6.1 Acerca del refrigerante

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero. NO vierta gases a la atmósfera.

Tipo de refrigerante: R32

Valor del potencial de calentamiento global (GWP): 675

Puede ser necesario realizar inspecciones periódicas para localizar fugas de refrigerante, dependiendo de la legislación vigente. Póngase en contacto con su instalador para obtener más información.



A2L

ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMABLE

El refrigerante dentro de la unidad es ligeramente inflamable.

**ADVERTENCIA**

- El refrigerante dentro del sistema es ligeramente inflamable, pero normalmente NO presenta fugas. En caso de producirse fugas en la habitación, si el refrigerante entra en contacto con un quemador, un calentador o un hornillo de cocina, se pueden producir incendios o humos nocivos.
- APAGUE cualquier dispositivo de calefacción combustible, ventile la habitación, y póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió la unidad.
- NO utilice la unidad hasta que un técnico de servicio confirme que el componente por donde se ha producido la fuga de refrigerante se haya reparado.

**ADVERTENCIA**

Para evitar daños mecánicos, el aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada en la que no haya fuentes de ignición funcionando continuamente (p. ej. llamas abiertas, un aparato a gas funcionando, o un calentador eléctrico en funcionamiento). El tamaño de la habitación debe ser el especificado en las Precauciones generales de seguridad.

**ADVERTENCIA**

- NO perforo ni queme las piezas del ciclo de refrigerante.
- NO utilice materiales de limpieza ni ningún otro medio para acelerar el proceso de desescarche que no sea el recomendado por el fabricante.
- Tenga en cuenta que el refrigerante dentro del sistema es inodoro.

**ADVERTENCIA**

En caso de fuga accidental, NUNCA toque directamente el refrigerante. Podría sufrir heridas serias por congelamiento de los tejidos.

6.2 Cómo determinar la cantidad de refrigerante adicional

Para la unidad RZAG	
Si la longitud de tubería de líquido total es...	Entonces...
≤30 m	NO añada refrigerante adicional.
>30 m	R=(longitud total (m) de la tubería de líquido-30 m)×0,020 R=Carga adicional (kg) (redondeada en unidades de 0,01 kg)

Para la unidad ARXM71	
Si la longitud de tubería de líquido total es...	Entonces...
≤10 m	NO añada refrigerante adicional.
>10 m	R=(longitud total (m) de la tubería de líquido-10 m)×0,035 R=Carga adicional (kg) (redondeada en unidades de 0,01 kg)

Para otras unidades exteriores	
Si la longitud de tubería de líquido total es...	Entonces...
≤10 m	NO añada refrigerante adicional.
>10 m	R=(longitud total (m) de la tubería de líquido-10 m)×0,020 R=Carga adicional (kg) (redondeada en unidades de 0,01 kg)

**INFORMACIÓN**

Se considera que la longitud de la tubería es la longitud de la tubería de líquido medida en un sentido.

6.3 Cómo determinar la cantidad de recarga completa

**INFORMACIÓN**

Si es necesaria una recarga completa, la carga total de refrigerante es: la carga de refrigerante de fábrica (véase la placa de especificaciones técnicas) + la carga adicional determinada.

6.4 Carga de refrigerante adicional

**ADVERTENCIA**

- Utilice solamente R32 como refrigerante. Otras sustancias pueden provocar explosiones y accidentes.
- El refrigerante R32 contiene gases fluorados de efecto invernadero. Su potencial de calentamiento global (GWP) es 675. NO vierta estos gases a la atmósfera.
- Cuando cargue refrigerante, utilice SIEMPRE guantes protectores y gafas de seguridad.

Prerequisito: Antes de cargar el refrigerante, asegúrese de haber conectado y comprobado la tubería de refrigerante (prueba de fugas y secado de vacío).

- Conecte el cilindro de refrigerante a la conexión de servicio.
- Cargue la cantidad de refrigerante adicional.
- Abra la válvula de cierre de gas.

7 Instalación eléctrica

6.5 Cómo comprobar si hay fugas en las juntas de las tuberías de refrigerante después de cargar refrigerante

- 1 Realice la prueba de fugas, consulte "5.3 Comprobación de las tuberías de refrigerante" [p 12].
- 2 Cargue refrigerante.
- 3 Compruebe si hay fugas de refrigerante después de la carga (consulte abajo)

Prueba de estanquidad de juntas de refrigerante en la obra en interiores


- 1 Utilice un método de prueba de fugas con una sensibilidad mínima de 5 g de refrigerante/año. Compruebe si hay fugas con una presión de, al menos, 0,25 veces la presión de funcionamiento máxima (consulte "PS High" en la placa de identificación de la unidad).

Si se detecta una fuga

- 1 Recupere el refrigerante, repare la junta y repita la prueba.

6.6 Cómo fijar la etiqueta de gases fluorados de efecto invernadero

- 1 Rellene la etiqueta de la siguiente manera:

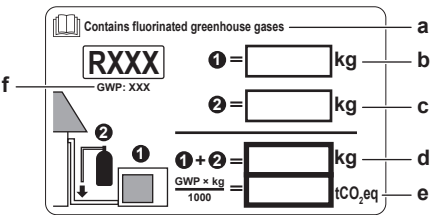

- a Si se suministra una etiqueta multilingüe para los gases fluorados de efecto invernadero (consulte accesorios), despegue el idioma que corresponda y péguela encima de a.
- b Carga de refrigerante de fábrica, consulte la placa de identificación de la unidad
- c Cantidad de refrigerante adicional cargada
- d Carga total de refrigerante
- e **Cantidad de gases fluorados de efecto invernadero** de la carga de refrigerante total expresada en toneladas de CO₂ equivalentes.
- f GWP = Global warming potential (Potencial de calentamiento global)



AVISO

La normativa aplicable sobre **gases fluorados de efecto invernadero** requiere que la carga de la unidad se indique en peso y en toneladas de CO₂ equivalentes.

Fórmula para calcular la cantidad de toneladas de CO₂ equivalentes: Valor GWP del refrigerante × carga de refrigerante total [en kg] / 1000

Utilice el valor GWP que se menciona en la etiqueta de carga de refrigerante adicional.

- 2 Fije la etiqueta en el interior de la unidad exterior cerca de las válvulas de cierre de gas y líquido.

7 Instalación eléctrica



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



ADVERTENCIA

- Todo el cableado DEBE realizarlo un electricista autorizado y DEBE cumplir con la normativa nacional sobre cableado.
- Realice todas las conexiones eléctricas en el cableado fijo.
- Todos los componentes proporcionados en la obra y toda la instalación eléctrica DEBEN cumplir la normativa aplicable.



ADVERTENCIA

Utilice SIEMPRE un cable multifilar para los cables de alimentación.



ADVERTENCIA

Utilice un disyuntor de desconexión onipolar con una separación de contacto de al menos 3 mm que proporcione una desconexión total en condiciones de sobretensión de categoría III.



ADVERTENCIA

Si el cable de suministro resulta dañado, DEBERÁ ser sustituido por el fabricante, su agente o técnico cualificado similar para evitar peligros.



ADVERTENCIA

NO conecte la alimentación eléctrica a la unidad interior. Esto podría producir descargas eléctricas o incendios.



ADVERTENCIA

- NO utilice componentes eléctricos adquiridos localmente dentro del producto.
- NO realice ninguna derivación de suministro eléctrico para la bomba de drenaje, etc. desde el bloque de terminales. Esto podría producir descargas eléctricas o incendios.



ADVERTENCIA

Mantenga el cableado de interconexión lejos de los tubos de cobre sin aislamiento térmico, puesto que dichos tubos estarán muy calientes.



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Todos los componentes eléctricos (incluidos los termistores) se energizan mediante la alimentación eléctrica. NO los toque con las manos desnudas.

7.1 Especificaciones de los componentes de cableado estándar



AVISO

Se recomienda utilizar cables sólidos (un solo hilo). Si se utilizan cables trenzados, tuerza ligeramente las trenzas para unir el extremo del conductor para utilizarlo directamente en la abrazadera del terminal o insertarlo en un terminal de tipo engaste redondo. Los detalles de describen en las "Pautas al conectar el cableado eléctrico" que aparecen en la guía de referencia del instalador.

Alimentación eléctrica del producto	
Tensión	220~240 V
Frecuencia	50 Hz
Fase	1~


Alimentación eléctrica del producto	
Actual	RXA: 12,9 A
	ARXM, RXM50+60: 15,92 A
	RXM71: 19,91 A
	RXP50, RXF50, ARXF50: 15,13 A
	RXP60+71, RXF60+71, ARXF60+71: 15,7 A
	RZAG35+50: 15,63 A
	RZAG60: 17,4 A

Cableado / disyuntor de circuito (suministro independiente)	
Cable de suministro eléctrico	DEBE cumplir con la normativa sobre cableado nacional Cable de 3 núcleos El tamaño del cable depende de la corriente, pero no debe ser inferior a 2,5 mm ²
Cable de interconexión (interior↔exterior)	Utilice solamente un cable armonizado que proporcione aislamiento doble y que sea adecuado para la tensión correspondiente Cable de 4 núcleos Tamaño mínimo 1,5 mm ²
Interrupción automática recomendada	RXA: 13 A ARXM, RXM50+60, RXP, RXF, ARXF, RZAG35+50: 16 A RXM71, RZAG60: 20 A ^(a)
Interrupción automática de fugas a tierra / disyuntor de corriente de circuito residual	DEBE cumplir con la normativa sobre cableado nacional


^(a) Equipo eléctrico que cumple con EN/IEC 61000-3-12 (norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para corrientes armónicas generadas por un equipo conectado a los sistemas públicos de bajo voltaje con corriente de entrada >16 A y ≤75 A por fase).

7.2 Cómo conectar el cableado eléctrico a la unidad exterior

- 1 Retire la cubierta de la caja de conexiones.
- 2 Abra la abrazadera de cable.
- 3 Conecte el cable de interconexión y el suministro eléctrico de la siguiente manera:

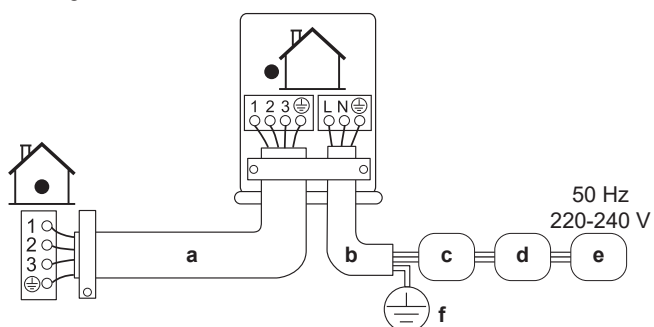

- a Cable de interconexión
b Cable de suministro eléctrico
c Disyuntor de circuito (suministrado independientemente con una clasificación de acuerdo con la placa de identificación)
d Dispositivo de corriente residual
e Suministro eléctrico
f Tierra

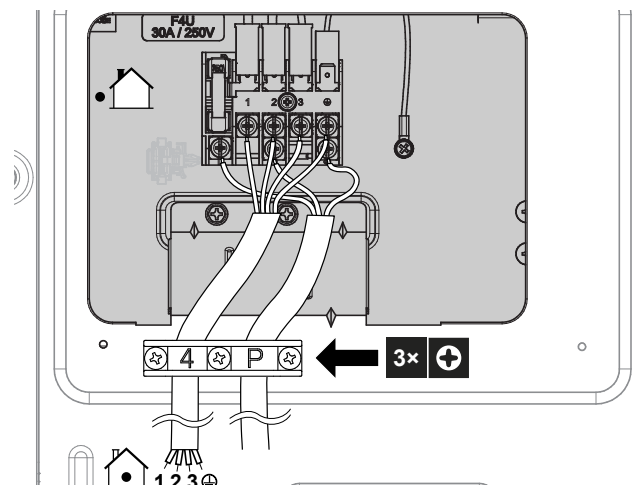

- 4 Apriete los tornillos de los terminales con firmeza. Se recomienda utilizar un destornillador de estrella.
- 5 Instale la tapa de servicio.
- 6 Instale la cubierta de la caja de conexiones.

8 Finalización de la instalación de la unidad exterior


8.1 Cómo finalizar la instalación de la unidad exterior



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

- Asegúrese de que el sistema esté conectado a tierra correctamente.
- DESCONECTE la alimentación eléctrica antes de realizar el mantenimiento.
- Instale la cubierta de la caja de conexiones antes de CONECTAR la alimentación eléctrica.

- 1 Aísle y fije la tubería de refrigerante y los cables de la siguiente manera:



- a Tubería de gas
b Aislamiento del tubería de gas
c Cable de interconexión
d Cableado en la obra (si procede)
e Tubería de líquido
f Aislamiento de la tubería de líquido
g Cinta aislante

- 2 Para la combinación de unidad exterior y unidad interior en la siguiente tabla, asegúrese de activar la función de "ahorro de electricidad en espera". Consulte la guía de referencia del instalador de la unidad exterior para el procedimiento de ajuste.

Unidad exterior	Unidad interior
RXM50+60	FTXM, FVXM
ARXM50	ATXM
RZAG	FTXM

- 3 Instale la tapa de servicio.

9 Configuración

9 Configuración

9.1 Ajuste para instalaciones


Utilice esta función para refrigeración con temperatura exterior baja. Esta función está diseñada para instalaciones como equipos informáticos en salas de ordenadores. NUNCA utilice esta función en una casa u oficina donde haya personas.

9.1.1 Para ajustar el modo instalación

Cuando corte el jumper J12 en la PCB, los límites de funcionamiento se ampliarán a -15°C. El modo para instalaciones se detendrá si la temperatura exterior disminuye por debajo de -20°C y se reanudará cuando la temperatura vuelva a subir.

Para cortar el jumper J12

- 1 Retire la placa superior de la unidad exterior.
- 2 Retire la placa frontal.
- 3 Retire la cubierta a prueba de goteo.
- 4 Corte el jumper J12 en la PCB de la unidad exterior.

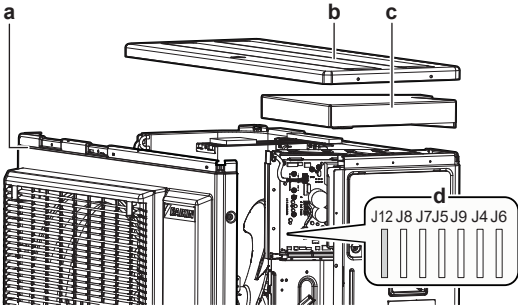

- a Placa delantera
- b Placa superior
- c Cubierta a prueba de goteo
- d Jumpers

INFORMACIÓN

- La unidad interior puede producir un ruido intermitente debido a la ACTIVACIÓN y/o DESACTIVACIÓN del ventilador de la unidad exterior.
- NO coloque humidificadores ni otros elementos que puedan hacer que aumente la humedad en las salas cuando utilice el modo para instalaciones.
- Cortar el jumper J12 hace que el ventilador de la unidad interior se establezca en la velocidad más alta.
- NO utilice este ajuste en residencias u oficinas donde haya personas.

9.2 Función de ahorro de electricidad en espera

9.2.1 Acerca de la función de ahorro de electricidad en espera

Este modo APAGA el suministro eléctrico de la unidad exterior y establece la unidad interior en modo de ahorro en espera para reducir el consumo de energía de la unidad.

Este modo solo es aplicable en las unidades exteriores: ARXM50, RXM50+60 y RZAG en combinación con unidades interiores: FTXM, ATXM, FVXM.

INFORMACIÓN

El ahorro de electricidad en espera SOLO se puede utilizar en las unidades descritas anteriormente.



ADVERTENCIA

Antes de conectar o desconectar el conector, asegúrese de que el suministro eléctrico esté DESACTIVADO.




INFORMACIÓN

Si se conecta una unidad interior distinta a las aplicables será necesario un conector selectivo para el ahorro de electricidad en espera.

9.2.2 Cómo ACTIVAR la función de ahorro de electricidad en espera

Prerequisito: El suministro eléctrico principal DEBE estar DESCONECTADO.

- 1 Retire la tapa de servicio.
- 2 Desconecte el conector selectivo de ahorro de electricidad en espera.

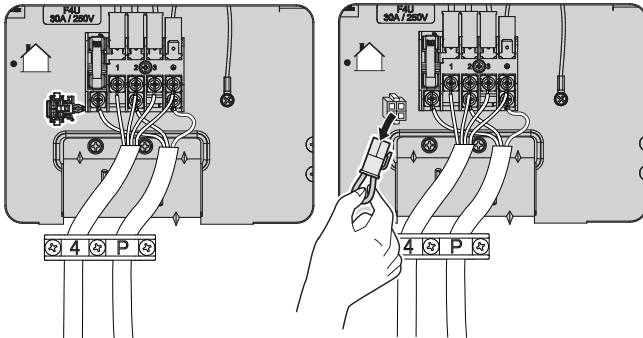

- 3 ENCIENDA la fuente de alimentación principal.

10 Puesta en marcha



AVISO

Lista de control general para la puesta en marcha. Junto a las instrucciones de puesta en marcha de este capítulo, también hay disponible una lista de control general para la puesta en marcha en el Daikin Business Portal (autenticación necesaria).

La lista de control general para la puesta en marcha complementa las instrucciones de este capítulo y puede usarse como referencia y como modelo para anotar información durante la puesta en marcha y la entrega al usuario.



AVISO

Utilice SIEMPRE la unidad con los termistores y/o los sensores/conmutadores de presión. De lo contrario, se podría quemar el compresor.

10.1 Lista de comprobación antes de la puesta en servicio

- 1 Tras haber instalado la unidad, debe comprobar los siguientes puntos que se enumeran a continuación.
- 2 Cierre a unidad.
- 3 Encienda la unidad.

☐	La unidad interior está correctamente montada.
☐	La unidad exterior está correctamente montada.
☐	El sistema está correctamente conectado a tierra y los terminales de toma de tierra están apretados.

☐	La tensión de suministro eléctrico debe corresponderse con la tensión de la etiqueta de identificación de la unidad.
☐	NO existen conexiones flojas ni componentes eléctricos dañados en la caja de conexiones.
☐	NO existen componentes dañados ni tubos aplastados dentro de la unidad interior o exterior.
☐	NO hay fugas de refrigerante .
☐	Los tubos de refrigerante (gas y líquido) están aislados térmicamente.
☐	Se ha instalado el tamaño de tubo correcto y los tubos están correctamente aislados.
☐	Las válvulas de cierre (gas y líquido) de la unidad exterior están completamente abiertas.
☐	El siguiente cableado de obra se ha llevado a cabo de acuerdo con este documento y la normativa en vigor entre las unidades interior y exterior.
☐	Drenaje Asegúrese de que el drenaje fluya sin problemas. Posible consecuencia: El agua de condensación puede gotear.
☐	La unidad interior recibe una señal desde la interfaz de usuario .
☐	Los cables especificados se utilizan para el cable de interconexión .
☐	Los fusibles, interruptores automáticos o dispositivos de protección instalados localmente están instalados de acuerdo con este documento y NO deben derivarse.
☐	En las unidades exteriores RXM50+60, ARXM50 y RZAG en combinación con las unidades FTXM, ATXM y FVXM asegúrese de que la función de ahorro de electricidad en espera esté habilitada.

10.2 Lista de comprobación durante la puesta en marcha

☐	Cómo realizar una purga de aire .
☐	Cómo realizar una prueba de funcionamiento .

10.3 Llevar a cabo una prueba de funcionamiento



INFORMACIÓN

Si la unidad entra en estado de error durante la puesta en marcha, consulte el manual de servicio para obtener pautas detalladas de solución de problemas.



INFORMACIÓN

- Incluso si se APAGA la unidad, esta consume electricidad.
- Cuando se reanuda la alimentación eléctrica después de un fallo de alimentación, el modo seleccionado anteriormente se reanudará.

11 Mantenimiento y servicio técnico



AVISO

Lista de comprobación de mantenimiento/inspección general. Además de las instrucciones de mantenimiento de este capítulo, también hay una lista de comprobación de mantenimiento/inspección general en el Daikin Business Portal (se requiere autenticación).

La lista de comprobación de mantenimiento/inspección general complementa a las instrucciones de este capítulo y puede utilizarse como guía y plantilla para informes durante las labores de mantenimiento.



AVISO

El mantenimiento DEBE llevarlo a cabo un instalador autorizado o un agente de servicios.

Recomendamos realizar el mantenimiento, al menos, una vez al año. No obstante, la ley puede exigir intervalos de mantenimiento más cortos.



AVISO


La legislación en vigor en materia de **gases de efecto invernadero fluorados** obliga a especificar la carga de refrigerante de la unidad tanto en peso como en su equivalente en CO₂.

Fórmula para calcular la cantidad en toneladas equivalentes de CO₂: valor GWP del refrigerante × carga total de refrigerante [en kg] / 1000



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Desconecte el suministro eléctrico durante más de 10 minutos y mida la tensión en los terminales de los condensadores del circuito principal o en los componentes eléctricos antes de realizar las tareas de mantenimiento. La tensión entre los puntos de medición "+" y "-" DEBE ser inferior a 50 V CC antes de que pueda tocar los componentes eléctricos. Consulte la siguiente ilustración.

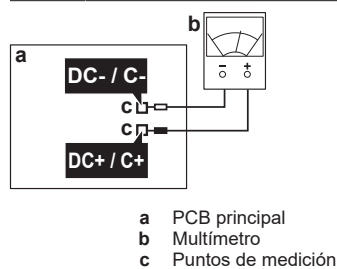

Los siguientes símbolos pueden aparecer en la unidad interior:

Símbolo	Explicación
	Mida la tensión en los terminales de los condensadores del circuito principal o en los componentes eléctricos antes de realizar las tareas de mantenimiento.

12 Solución de problemas

12.1 Diagnóstico de averías mediante el LED en la PCB de la unidad exterior

El LED está...	Diagnóstico
parpadeando	Normal → compruebe la unidad interior.
ACTIVADO	DESCONECTE la alimentación y vuelva a CONECTARLA y compruebe el LED en un plazo de aproximadamente 3 minutos. → Si el LED vuelve a estar ENCENDIDO, la PCB de la unidad exterior está defectuosa.
DESACTIVADO	1 Tensión de alimentación eléctrica (para ahorro de energía). 2 Fallo de alimentación eléctrica. 3 DESCONECTE la alimentación y vuelva a CONECTARLA y compruebe el LED en un plazo de aproximadamente 3 minutos. → Si el LED vuelve a APAGARSE, la PCB de la unidad exterior está defectuosa.

AVISO

Para el diagnóstico de códigos de error, utilice el control remoto inalámbrico que se suministra con la unidad interior. Consulte el manual de servicio para obtener una lista completa de los códigos de error y una guía detallada de solución de problemas.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

- Cuando la unidad NO está funcionando, los LED en la PCB se APAGAN para ahorrar energía.
- Incluso cuando los LED están APAGADOS, el bloque de terminales y la PCB reciben energía.

13 Tratamiento de desechos

AVISO

NO intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento del sistema, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, DEBE ser efectuado de acuerdo con las normas vigentes. Las unidades DEBEN ser tratadas en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación.

INFORMACIÓN

Para proteger el medio ambiente, asegúrese de realizar la operación de vaciado cuando cambie de lugar de instalación la unidad o la desmantele. Para conocer el procedimiento de vaciado, consulte el manual de servicio o la guía de referencia del instalador.

14 Datos técnicos

- Hay disponible un **subconjunto** de los datos técnicos más recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al público).
- Hay disponible un **conjunto completo** de los datos técnicos más recientes en el Daikin Business Portal (autenticación necesaria).

14.1 Diagrama de cableado

El diagrama del cableado se suministra con la unidad y está ubicado dentro de la unidad exterior (lado inferior de la placa superior).

14-1 Traducción del texto en el diagramas de cableado

Inglés	Traducción
(#) Only for the units with the suspend connector specified in the installation manual.	(#) Solo para las unidades con conector de suspensión que se especifican en el manual de instalación.

14.1.1 Leyenda del diagrama de cableado unificado

Para los componentes y numeración correspondientes, consulte el diagrama de cableado de la unidad. La numeración de componentes en números arábigos es en orden ascendente para cada componentes y se representa en la descripción debajo de "*" en el código de componente.

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Disyuntor de circuito		Protector de tierra
			Conexión a tierra silenciosa
	Conexión		Conexión de tierra (tornillo)
	Conector		Rectificador
	Tierra		Conector del relé
	Cableado de obra		Conector de cortocircuito
	Fusible		Terminal
	Unidad interior		Regleta de terminales
	Unidad exterior		Abrazadera para cables
	Dispositivo de corriente residual		Calefactor

Símbolo	Color	Símbolo	Color
BLK	Negro	ORG	Naranja
BLU	Azul	PNK	Rosa
BRN	Marrón	PRP, PPL	Morado
GRN	Verde	RED	Rojo
GRY	Gris	WHT	Blanco
SKY BLU	Azul celeste	YLW	Amarillo

Símbolo	Significado
A*P	Placa de circuito impreso
BS*	Botón pulsador de encendido/apagado, interruptor de funcionamiento
BZ, H*O	Zumbador
C*	Condensador
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Conexión, conector
D*, V*D	Diodo
DB*	Puente de diodos
DS*	Interruptor DIP

Símbolo	Significado
E*H	Calefactor
FU*, F*U, (para conocer las características, consulte la PCB dentro de la unidad)	Fusible
FG*	Conector (tierra de bastidor)
H*	Arnés de cables
H*P, LED*, V*L	Luz piloto, diodo emisor de luz
HAP	Diodo luminiscente (monitor de servicio verde)
HIGH VOLTAGE	Alta tensión
IES	Sensor Intelligent Eye
IPM*	Módulo de alimentación inteligente
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Relé magnético
L	Energizado
L*	Bobina
L*R	Reactor
M*	Motor paso a paso
M*C	Motor del compresor
M*F	Motor del ventilador
M*P	Motor de la bomba de drenaje
M*S	Motor swing
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Relé magnético
N	Neutro
n=*, N=*	Número de pasos a través del núcleo de ferrita
PAM	Modulación de amplitud de impulsos
PCB*	Placa de circuito impreso
PM*	Módulo de alimentación
PS	Suministro eléctrico de conmutación
PTC*	Termistor PTC
Q*	Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT)
Q*C	Disyuntor de circuito
Q*DI, KLM	Disyuntor de fugas a tierra
Q*L	Protector de sobrecarga
Q*M	Interruptor térmico
Q*R	Dispositivo de corriente residual
R*	Resistencia
R*T	Termistor
RC	Receptor
S*C	Interruptor de límite
S*L	Interruptor de flotador
S*NG	Detección de fugas de refrigerante
S*NPH	Sensor de presión (alta)
S*NPL	Sensor de presión (baja)
S*PH, HPS*	Presostato (alta)
S*PL	Presostato (baja)
S*T	Termostato
S*RH	Sensor de humedad
S*W, SW*	Interruptor de funcionamiento
SA*, F1S	Disipador de sobrevoltajes
SR*, WLU	Receptor de señal

Símbolo	Significado
SS*	Interruptor de selección
SHEET METAL	Chapa fijada a una regleta de terminales
T*R	Transformador
TC, TRC	Transmisor
V*, R*V	Varistor
V*R	Puente de diodos, transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) módulo de alimentación
WRC	Controlador remoto inalámbrico
X*	Terminal
X*M	Regleta de terminales (bloque)
Y*E	Bobina de la válvula de expansión electrónica
Y*R, Y*S	Bobina de la válvula solenoide de inversión
Z*C	Núcleo de ferrita
ZF, Z*F	Filtro de ruido

14 Datos técnicos

14.2 Diagrama de tuberías

14.2.1 Diagrama de tuberías: unidad exterior


Categorías PED del equipo:



- Presostato de alta: categoría IV,
- Compresor: categoría II;
- Otros equipos: art. 4§3.

Leyenda del diagrama de tuberías	
	Válvula de cierre de líquido
	Válvula de cierre de gas
	Silenciador
	Silenciador con filtro
	Válvula de expansión electrónica
	Filtro
	Ventilador helicoidal
	Presostato de alta (reinicio automático)
	Termistor

Leyenda del diagrama de tuberías	
	Tubo capilar
	Válvula de 4 vías
	Acumulador
	Compresor
	Intercambiador de calor
	Distribuidor
	Flujo de refrigerante: Refrigeración
	Flujo de refrigerante: Calefacción
Field piping	Tuberías de obra
Heat exchanger thermistor	Termistor del intercambiador de calor
Outdoor air temperature thermistor	Termistor de temperatura de aire exterior
Discharge pipe thermistor	Termistor de la tubería de descarga
Capillary tube	Tubo capilar


RXA42B

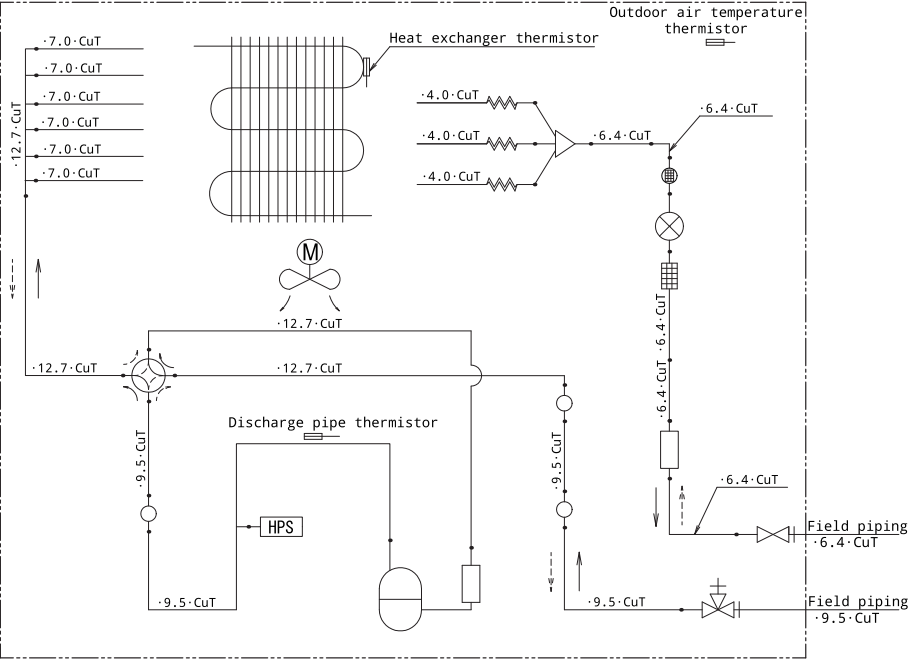

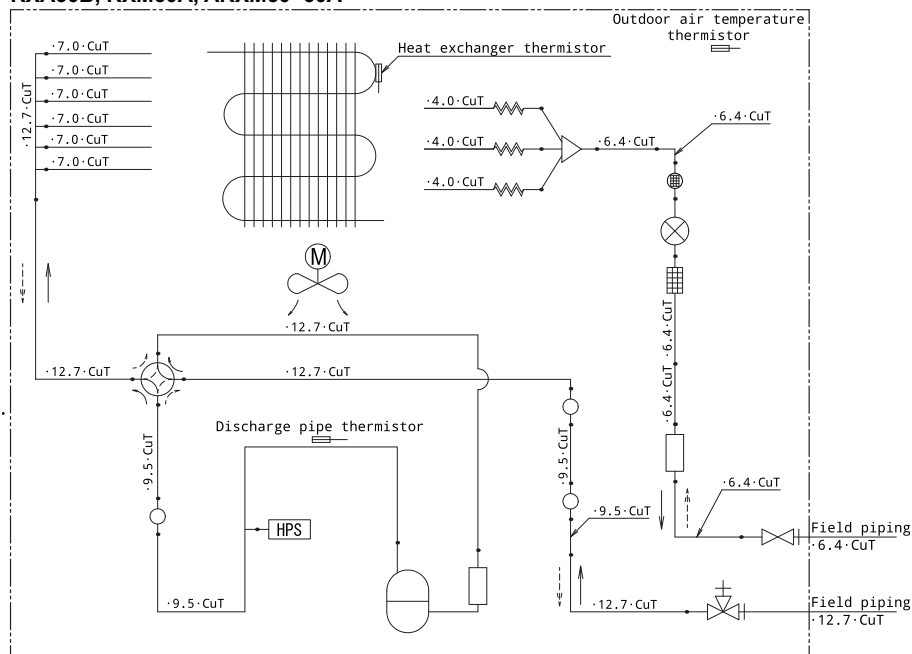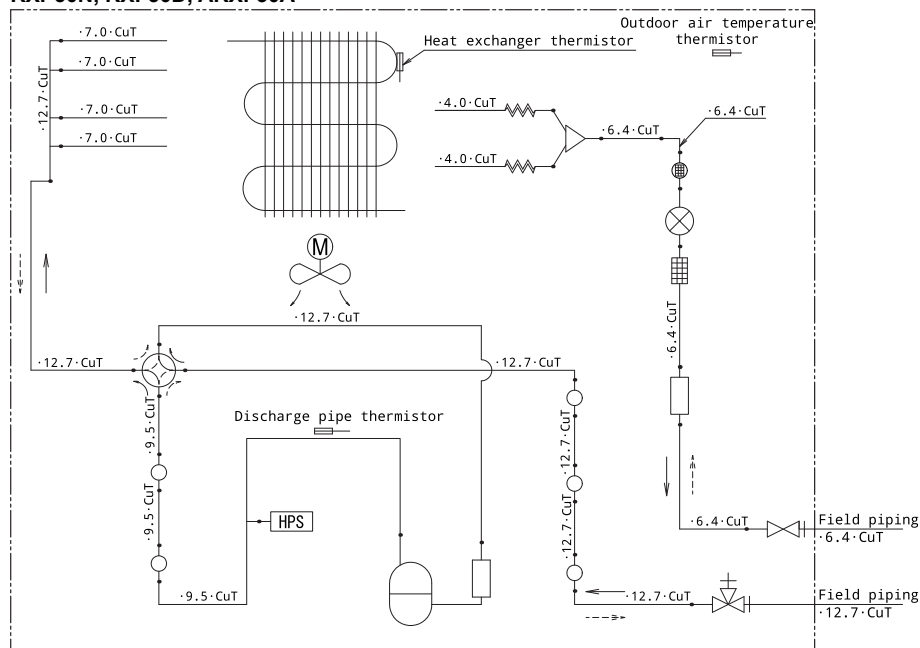
RXA50B, RXM50A, ARXM50+60A**RXP50N, RXF50D, ARXF50A**



14 Datos técnicos


RXP60+71N, RXF60+71D, ARXF60+71A


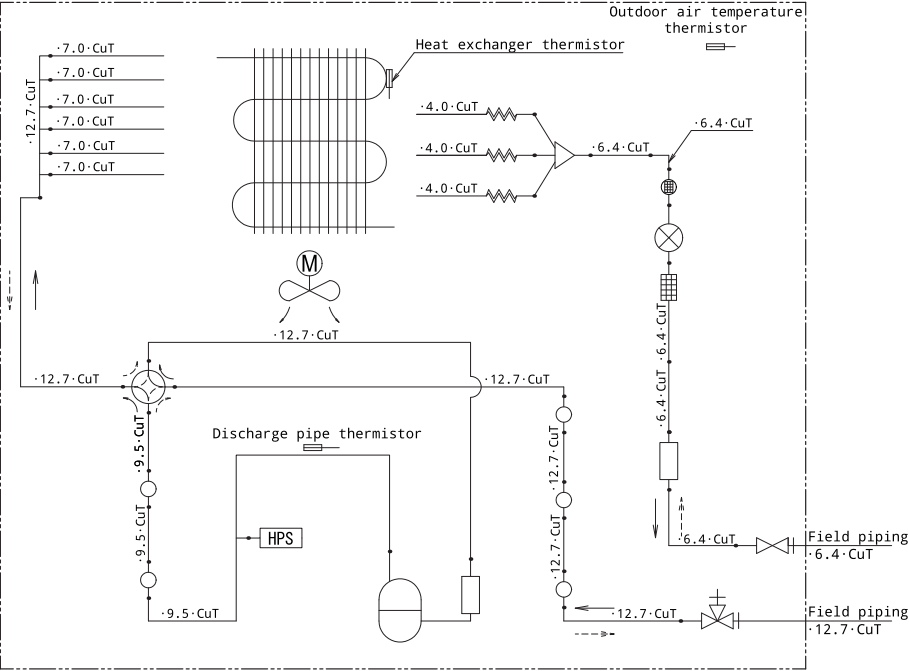


RZAG35B

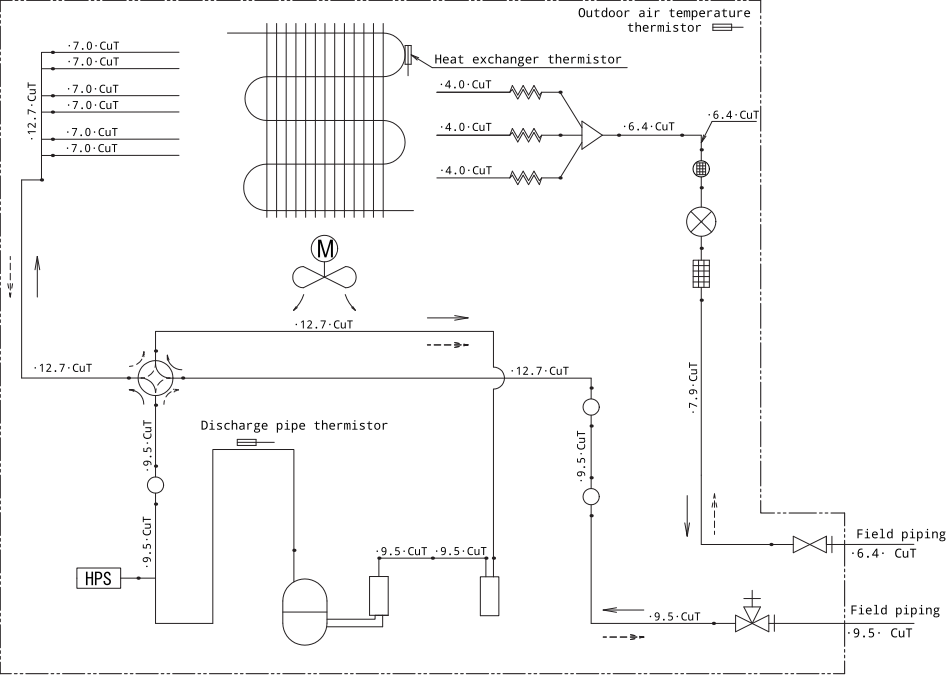

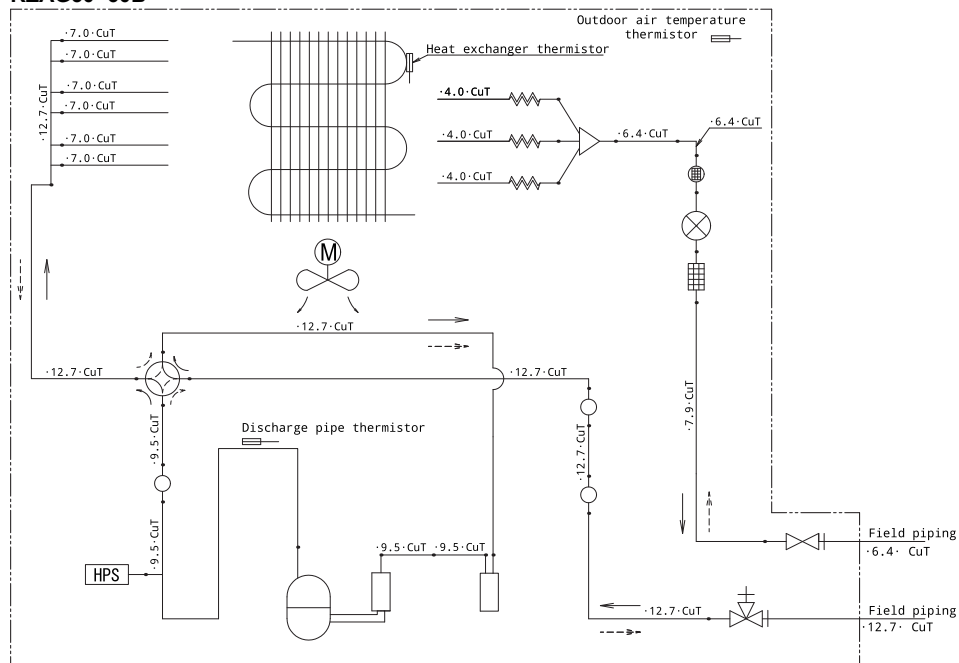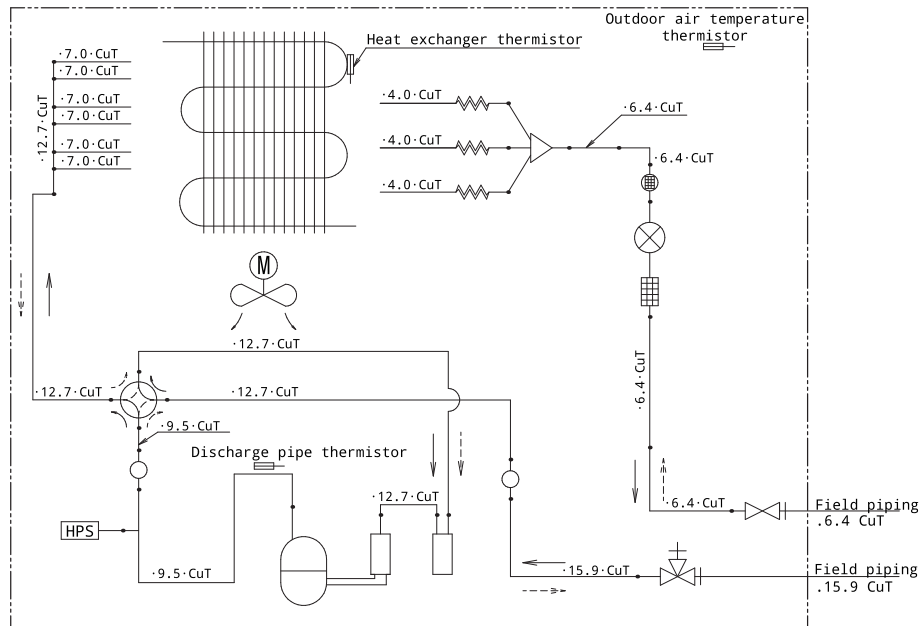RZAG50+60B**RXM71A**

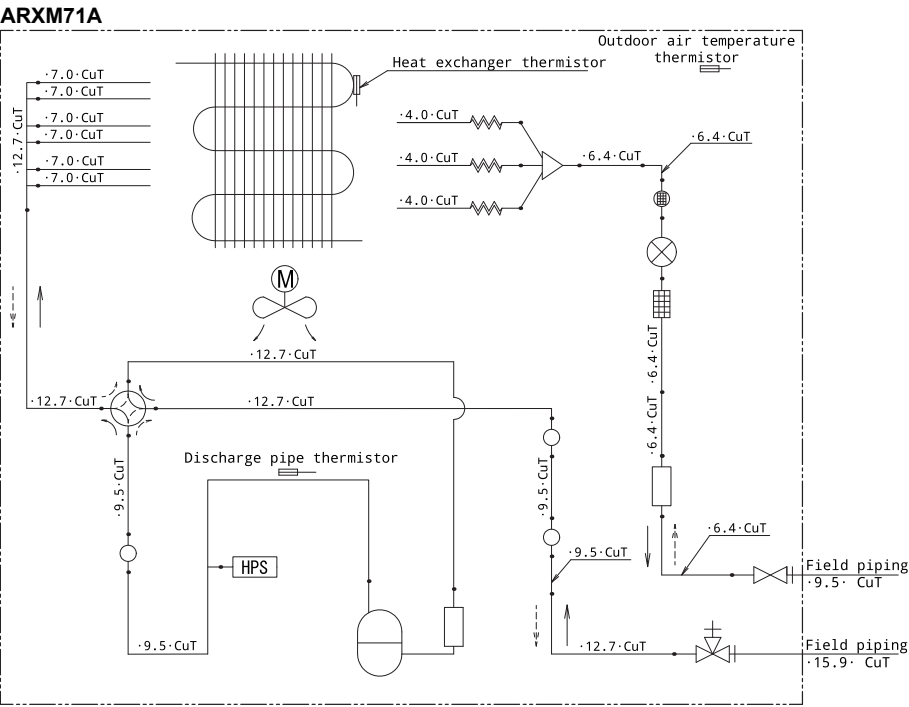

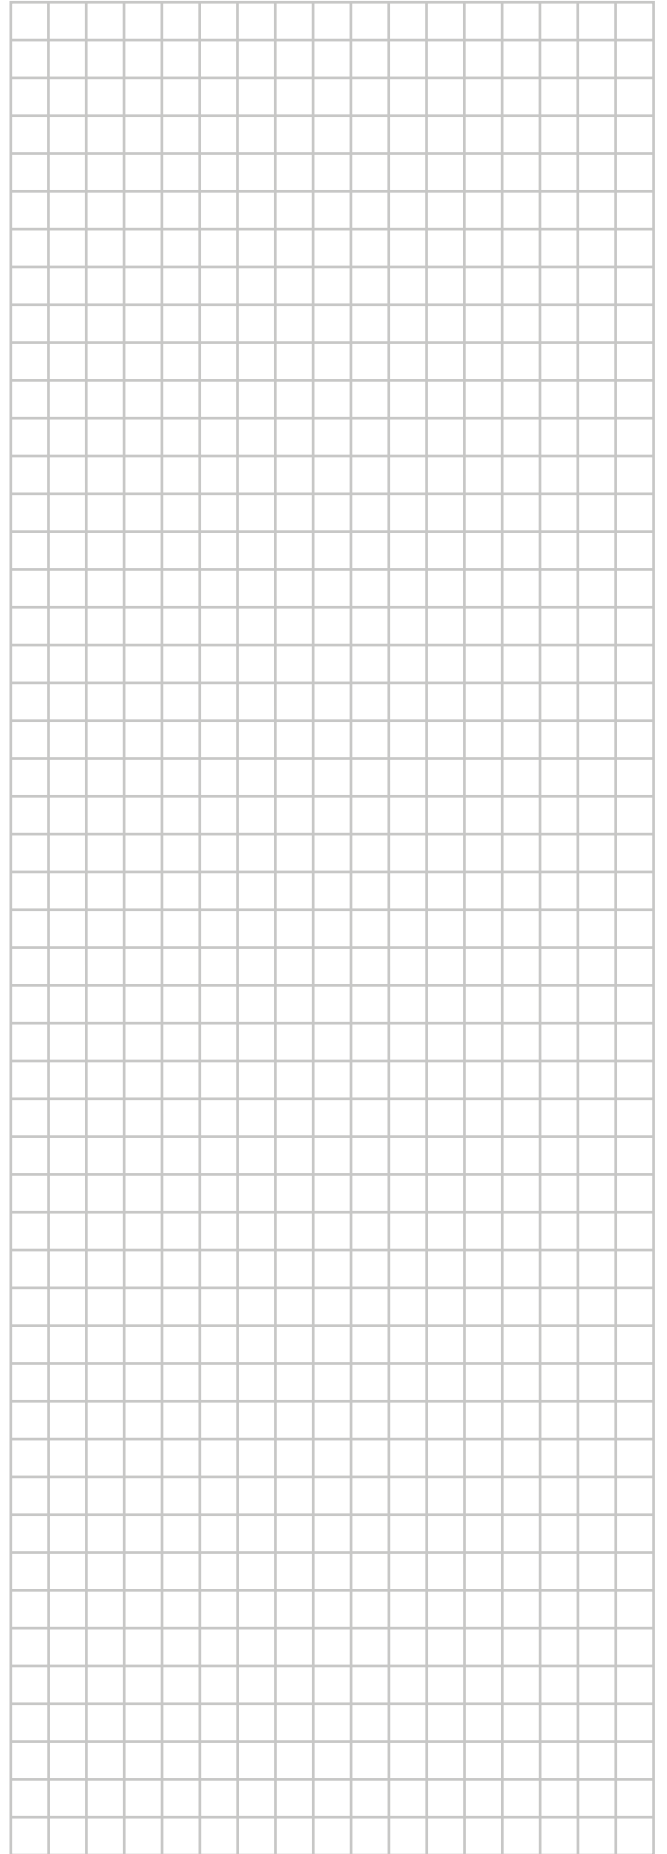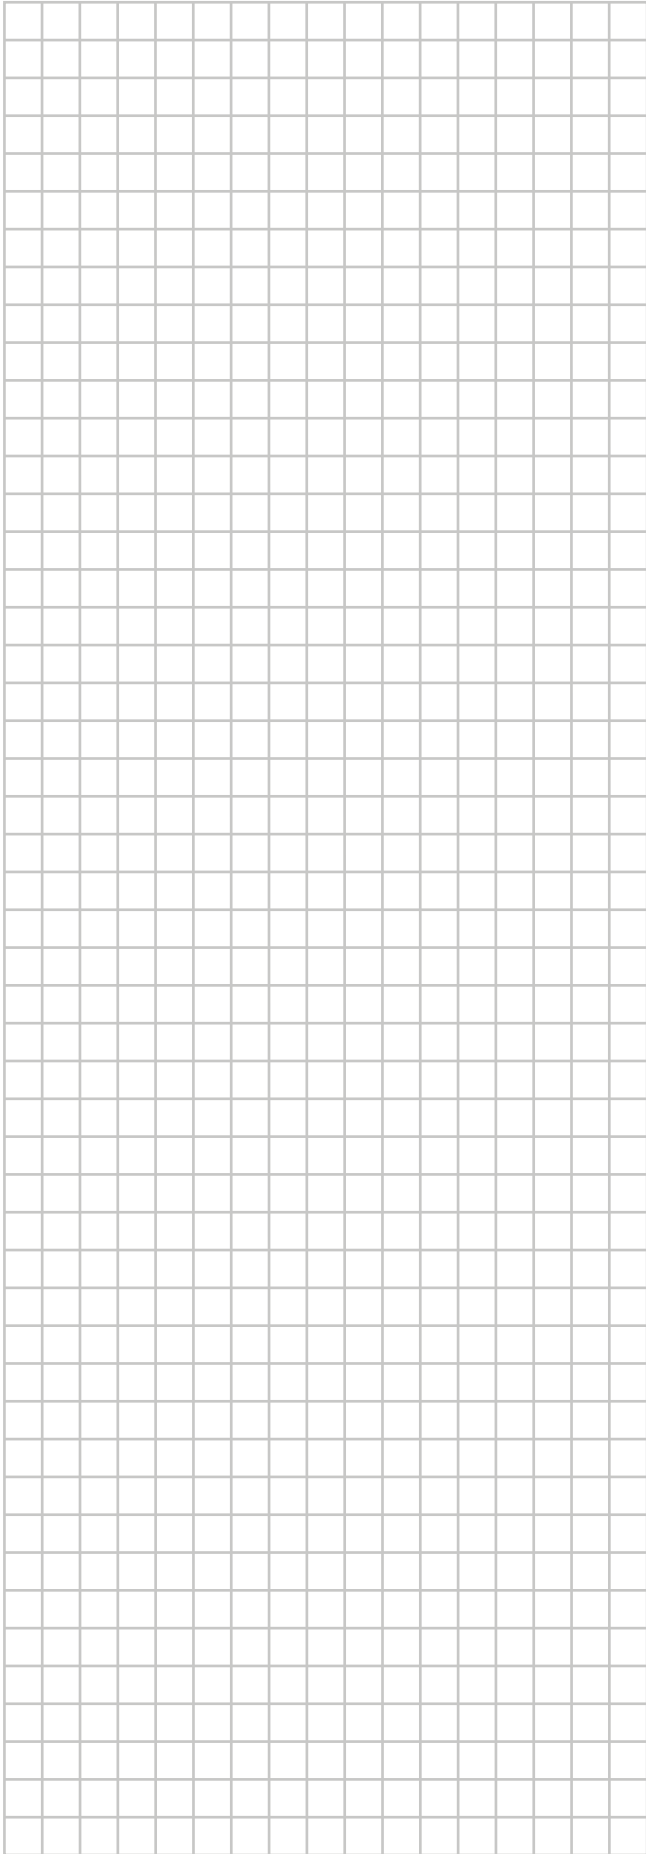





**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2024 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P766062-2 2024.01