


DAIKIN




MANUAL DE INSTALACIÓN

Control remoto


BRC315D7




1




2




2




3




4



5

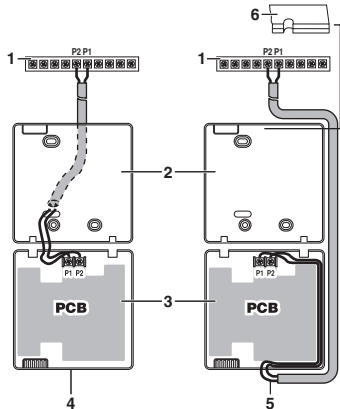

6

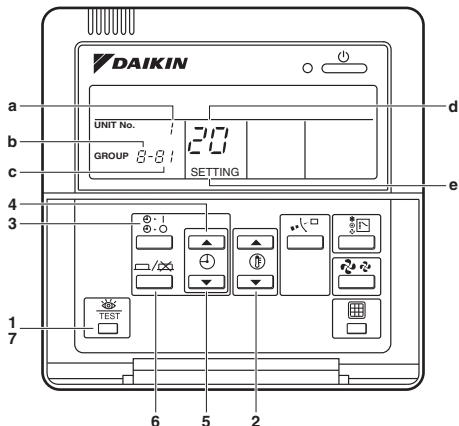

7



LEA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD. NO LO TIRE. MANTÉNGALO EN SUS ARCHIVOS PARA FUTURAS CONSULTAS.







LA INSTALACIÓN O COLOCACIÓN INADECUADA DEL EQUIPO O ACCESORIOS PODRÍA CAUSAR ELECTROCUCIÓN, CORTOCIRCUITO, FUGAS, INCENDIO U OTROS DAÑOS AL EQUIPO. ASEGÚRESE DE UTILIZAR SOLAMENTE ACCESORIOS FABRICADOS POR DAIKIN QUE FUERON DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA USO CON ESTE EQUIPO Y HAGA QUE LOS INSTALE UN PROFESIONAL .

EN CASO DE DUDA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN O USO DEL EQUIPO, SOLICITE SIEMPRE CONSEJO E INFORMACIÓN DE SU DISTRIBUIDOR DAIKIN.

El texto en inglés constituye las instrucciones originales. El resto de los idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

El equipo no está previsto para su uso en atmósferas potencialmente explosivas.

El kit incluye las siguientes partes:

Control remoto	Tirafondos
	
Tacos	Tornillos para metal
	

1. Retire la parte superior del control remoto (Vea figura 1)

Inserte un destornillador plano en las ranuras (1) de la parte inferior del control remoto (2 lugares), y retire la parte superior del mismo.




La tarjeta de circuito impreso está montada en la parte superior del control remoto. Tenga cuidado de no dañar la tarjeta con el destornillador plano.

2. Fije el control remoto (Vea figura 2)

- 1 para un montaje en superficie, fíjelo con los 2 tirafondos (Ø4x30) que se incluyen y con sus tacos.
- 2 para un montaje embutido, fíjelo con los 2 tornillos para metal (M4x16) que se incluyen.


Para la caja de conexiones, suministrada independientemente, use el accesorio opcional KJB111A o KJB211A.

NOTA  Elija la superficie más plana que le sea posible para el montaje. Tenga la precaución de no deformar la parte inferior del control remoto por apretar demasiado los tornillos de montaje.

3. Conecte el cableado de la unidad interior (Vea figura 6)


- 1 unidad interior
- 2 parte inferior del control remoto
- 3 parte superior del control remoto
- 4 cableado desde la parte posterior
- 5 cableado desde la parte superior
- 6 practique una ranura en la pieza para pasar los cables, valiéndose de unos alicates, etc.

Conecte los terminales de arriba, en la parte superior del control remoto (P1, P2), y los terminales de la unidad interior (P1, P2). (P1 y P2 no tienen polaridad.)


NOTA  Cuando instale los cables, tienda éstos lejos del cableado de alimentación para evitar la recepción de ruido eléctrico (ruido externo).

Especificaciones del cable

Tipo de cable	Tamaño
2 hilos	0,75-1,25 mm ²


NOTA  Retire el blindaje exterior de la porción de cable que ha de pasar por el interior de la caja del control remoto (✓). Consulte la figura 5.

4. Reponga la parte superior del control remoto

 Tenga cuidado de no pellizcar ningún cable durante la colocación.

Consulte la figura 4.

Empiece la colocación por las pinzas de la parte de abajo.

NOTA  1. No se incluye la caja de conexiones ni el cableado de la instalación.

2. No toque la tarjeta de circuito impreso directamente con las manos.

Si se controla 1 unidad interior, o 1 grupo de ellas, con 2 controles remotos

Invierta la posición del conmutador de cambio MAIN/
SUB (principal/secundario) como se describe
a continuación (Vea figura 3).

- 1 Control remoto principal (opción
preestablecida de fábrica)
- 2 Control remoto secundario

Configure 1 control remoto como principal y el otro
como secundario.

NOTA



1. Si sólo utiliza 1 control remoto,
asegúrese de configurarlo como
principal.
2. Configure el control remoto antes de
conectar la alimentación.

"BB" aparece en pantalla durante 1 minuto
aproximadamente cuando se conecta la
alimentación. Durante este tiempo no se puede
usar el control remoto.








5. Configuración personalizada

Si se instalan accesorios opcionales en la unidad
interior, podría ser necesario cambiar los parámetros
de la misma. Consulte el manual de instrucciones de
cada uno de los accesorios opcionales.

Consulte la [figura 7](#).

- a N° de unidad
- b Primer N° de código
- c Segundo N° de código
- d N° de modo
- e Modo de configuración personalizada

Procedimiento (Vea figura 7)

- 1 Estando en modo normal, presione el botón
"" durante cuatro segundos como
mínimo, y accederá al MODO DE
CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA.
- 2 Seleccione el N° DE MODO deseado con el
botón "".
- 3 Durante el control de grupo, con configuración
individual para cada unidad interior (N° de
modo 20, 22 y 23 seleccionados), pulse el
botón "" y seleccione el N° DE UNIDAD
INTERIOR que quiere configurar. (Esta
operación es innecesaria cuando se hace la
configuración por grupo.)
- 4 Pulse el botón "" superior y seleccione el
PRIMER N° DE CÓDIGO.
- 5 Pulse el botón "" inferior y seleccione el
SEGUNDO N° DE CÓDIGO.
- 6 Pulse el botón "" una vez y la actual
configuración quedará establecida.
- 7 Pulse el botón "" para volver al MODO
NORMAL.

Ejemplo

Si la configuración es por grupo y el intervalo de limpieza del filtro del aire se configura para CONTAMINACIÓN DEL FILTRO - ALTA, ponga el N° de MODO a "10", el PRIMER N° DE CÓDIGO a "0", y el SEGUNDO N° DE CÓDIGO a "02".

NOTA



1. La configuración se realiza en el modo de grupo, sin embargo, si se selecciona el número que figura entre paréntesis, las unidades exteriores pueden ser configuradas también individualmente.
2. El SEGUNDO N° DE CÓDIGO viene establecido en "01" cuando la unidad sale de fábrica.
3. No introduzca ningún parámetro que no figure en la tabla.
4. No se muestra en pantalla si la unidad interior no está equipada con esa función.
5. Al volver al modo normal, puede aparecer "00" en la pantalla LCD con objeto de que el control remoto se inicialice.
6. No es posible cambiar la configuración personalizada del control remoto definido como secundario.
7. Es posible que el cambio del modo de funcionamiento no esté disponible en algunos modelos.
8. No defina el tipo de filtro como filtro estándar en los tipos FWF+FWC.

6. Activación del botón de cambio de operación (Vea figura 3)

Corte el cable del puente (J8) en la esquina superior derecha de la tarjeta de circuito impreso del control remoto para permitir al cliente cambiar el modo de funcionamiento con el botón de cambio de operación "☰".

NOTA



Si se utiliza un control remoto centralizado, es mejor cortar el puente "J8" para controlar el aparato con el control remoto con cable.

7. Activación de la visualización de refrigeración/calefacción en modo automático (Vea figura 3)

Normalmente, al seleccionar el modo automático aparecerá el icono "☰" en el control remoto, pero no aparecerá si la unidad está en modo de calefacción o refrigeración.

Si se corta el puente "J5", el icono de refrigeración o calefacción también aparecerá mientras la unidad esté en modo automático.

Núm. modo (*)	NÚM. PRIMER CÓDIGO	Descripción del ajuste		NÚM. SEGUNDO CÓDIGO ^(†)			Ajuste de fábrica	
				01	02	03	FWF + FWC	Otros tipos de FW
10(20)	0	Contaminación de los filtros - Alta/baja (Ajuste del tiempo de espera del tiempo de limpieza del filtro de aire) (Ajuste para, en caso de contaminación alta del filtro, reducir a la mitad el tiempo de espera del tiempo de limpieza del filtro de aire)	Filtro de larga duración	Aprox. 2500 h	Aprox. 1250 h	-	Baja	
			Filtro estándar	Aprox. 200 h	Aprox. 100 h			
	1	Filtro de larga duración (ajuste de tiempo indicado del filtro)	Filtro de larga duración	-	Filtro estándar ^(‡)	Filtro de larga duración	Filtro estándar	
	2	Sensor de termostato del control remoto	Uso	No utilizado	-	No utilizado		
3	Contador de tiempo de espera del tiempo de limpieza del filtro de aire (ajuste para cuando no aparece el indicador del filtro)	Mostrar	No mostrar	-	Mostrar	No mostrar		
12(22)	2	Caudal de aire en el termistor con el termostato apagado	L (LL)	DESCONECTADO	Velocidad del ventilador seleccionada con control remoto	L (LL)	L	
	8	Selección ON/OFF desde exterior (ajuste para cuando la selección de ON/OFF forzada debe realizarse desde el exterior)	Forzar apagado	Funcionamiento de ENCENDIDO/ APAGADO	Entrada de equipo de protección	Forzar apagado		
13(23)	0	Velocidad de salida de aire alta (para aplicaciones en techos altos)	≤2,7 m	>2,7 ≤3,0 m	>3,0 ≤3,5 m	≤2,7 m	-	
	1	Selección de dirección de caudal de aire (ajuste para cuando se ha instalado un kit de bloqueo)	Caudal de 4 vías	Caudal de 3 vías	Caudal de 2 vías	Caudal de 4 vías	-	
	4	Ajuste de rango de dirección de caudal de aire	Superior	Normal	Inferior	Normal	-	

(*) El ajuste se realiza en el modo de grupo, aunque si el número de modo entre paréntesis está seleccionado, las unidades interiores también pueden ajustarse individualmente.

(†) El número de SEGUNDO CÓDIGO está ajustado en "01" cuando se envía desde la fábrica.

(‡) No puede seleccionarse en las unidades FWF y FWC.



4PW64948-1 0000001

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64948-1 10.2010